

Coppel CEDIS AGCS

Carretera Panamericana KM 16.5 Ejido Margaritas J, Jesús Gómez Portugal (Margaritas), 20909, Aguascalientes

Reporte mensual de detección Abril, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	3	4	15
Total	3	4	15


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	0	1	0
Total	0	1	0

Comportamiento de presión de sistema

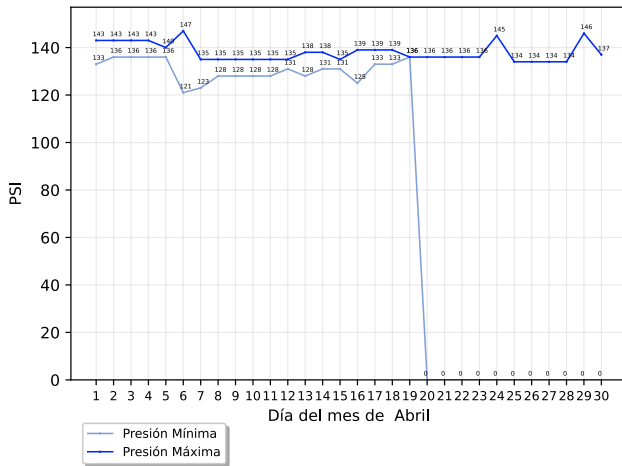

Conteo de arranques de bomba jockey

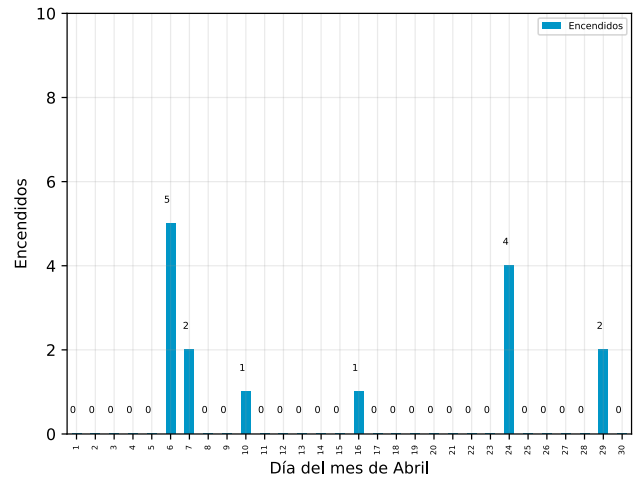

Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 11:21:00	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 11:29:58	00:08:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 11:20:18	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 11:21:42	00:01:24
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 11:15:53	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 11:16:37	00:00:44
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 15:36:29	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 15:46:37	00:10:08
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 15:35:03	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 15:35:45	00:00:42

Coppel CEDIS AGCS

Carretera Panamericana KM 16.5 Ejido Margaritas J, Jesús Gómez Portugal (Margaritas), 20909, Aguascalientes

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 15:11:15	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 15:21:56	00:10:41
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 15:10:34	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 15:11:06	00:00:32

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques en mantenimiento

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 11:16:56	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 11:17:44	00:00:48

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Aguascalientes, Agcs.

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.