

Coppel CEDIS CANC IMPOR. 41049

Tonina y Oaxactun, Supermanzana 97, 77530, Cancún, Quintana Roo

Reporte mensual de detección

Abril, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	1	1	0
Fuera de mantenimiento	0	0	27
Total	1	1	27


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	3	4	0
Fuera de mantenimiento	1	0	0
Total	4	4	0

Comportamiento de presión de sistema

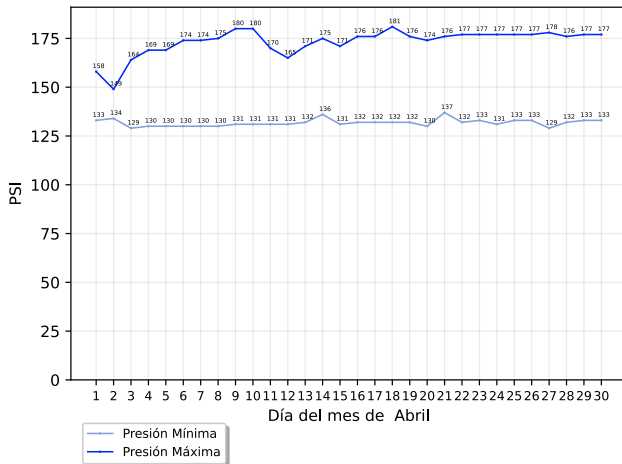

Conteo de arranques de bomba jockey

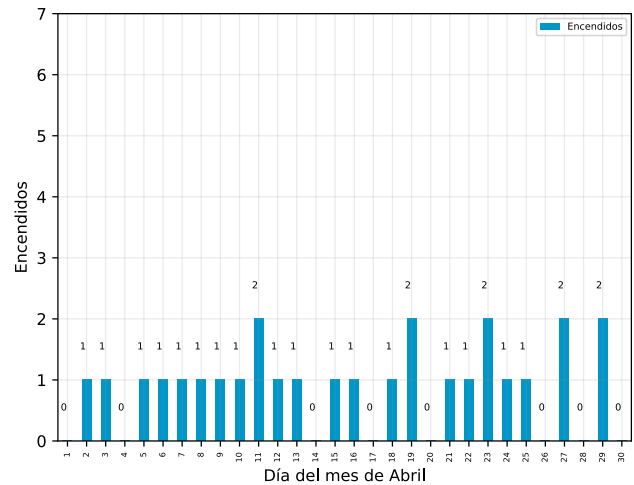

Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 15:29:40	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 15:34:54	00:05:14
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 11:53:55	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 11:55:57	00:02:02

Coppel CEDIS CANC IMPOR. 41049

Tonina y Oaxactun, Supermanzana 97, 77530, Cancún, Quintana Roo

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Domingo, 19 de abril del 2026, a las 04:56:27	Domingo, 19 de abril del 2026, a las 07:04:55	02:08:28

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 15:34:46	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 15:34:55	00:00:09
Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 15:29:25	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 15:35:07	00:05:42
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 15:29:23	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 15:35:06	00:05:43
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 11:59:54	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 12:00:01	00:00:07
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 11:52:05	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 11:59:45	00:07:40
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 13:44:32	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 11:37:32	838:59:59
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 13:44:31	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 11:37:31	838:59:59

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Cancún, Quintana Roo

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.