

Coppel CEDIS PBLA FINSA 30022

Cuatro Caminos, 72710, San Juan Cuautlancingo, Puebla

Reporte mensual de detección

Abril, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	7	7
Fuera de mantenimiento	0	0	460
Total	4	7	467


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	1	0	2
Fuera de mantenimiento	8	0	0
Total	9	0	2

Comportamiento de presión de sistema

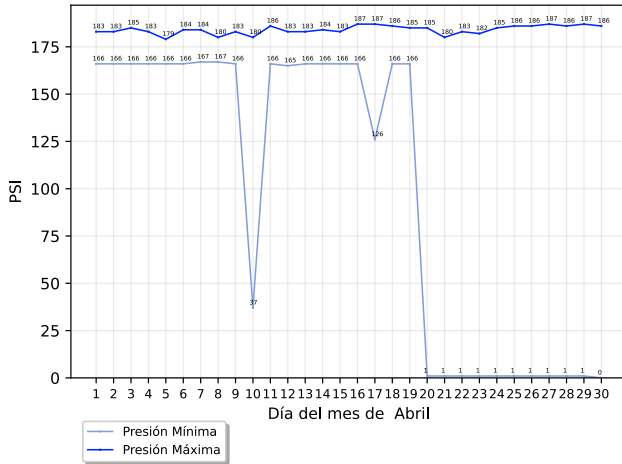

Conteo de arranques de bomba jockey

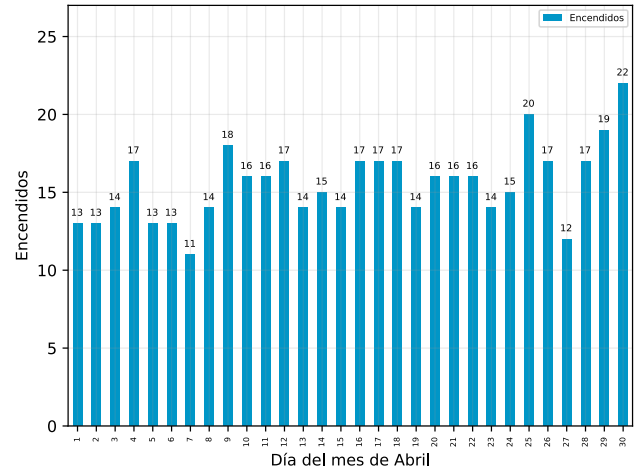

Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
No se registraron arranques fuera de mantenimiento				

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 14:35:40	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 14:36:43	00:01:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 14:27:56	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 14:33:29	00:05:33

Coppel CEDIS PBLA FINSA 30022

Cuatro Caminos, 72710, San Juan Cuautlancingo, Puebla

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 14:09:14	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 14:09:57	00:00:43
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 14:04:49	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 14:05:32	00:00:43
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 14:03:39	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 14:04:21	00:00:42
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 08:51:05	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 08:52:05	00:01:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 08:49:00	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 08:49:55	00:00:55
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 08:47:11	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 08:48:02	00:00:51
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 08:24:01	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 08:33:26	00:09:25
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 17 de abril del 2026, a las 09:44:55	Viernes, 17 de abril del 2026, a las 09:54:11	00:09:16
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 11 de abril del 2026, a las 11:00:09	Sábado, 11 de abril del 2026, a las 11:06:43	00:06:34

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 22:05:17	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 22:05:37	00:00:20
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 21:51:36	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 22:04:55	00:13:19
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 16:06:01	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 16:54:32	00:48:31
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 17 de abril del 2026, a las 17:46:14	Viernes, 17 de abril del 2026, a las 17:46:32	00:00:18
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 17 de abril del 2026, a las 17:24:49	Viernes, 17 de abril del 2026, a las 17:45:51	00:21:02
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 11 de abril del 2026, a las 17:42:20	Sábado, 11 de abril del 2026, a las 17:42:44	00:00:24
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 11 de abril del 2026, a las 17:26:48	Sábado, 11 de abril del 2026, a las 17:42:02	00:15:14

Coppel CEDIS PBLA FINSA 30022

Cuatro Caminos, 72710, San Juan Cuautlancingo, Puebla

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 9 de abril del 2026, a las 15:55:54	Jueves, 9 de abril del 2026, a las 15:56:32	00:00:38

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 14:00:47	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 14:02:14	00:01:27
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 14:00:34	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 14:02:04	00:01:30
Modo No Automático	Bomba Jockey	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 08:15:10	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 08:15:59	00:00:49
Modo No Automático	Bomba Jockey	Sábado, 11 de abril del 2026, a las 10:55:28	Sábado, 11 de abril del 2026, a las 10:56:11	00:00:43
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 12:26:21	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 12:29:44	00:03:23
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 12:26:06	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 12:29:37	00:03:31
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 12:05:28	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 12:24:57	00:19:29
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 12:05:13	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 12:24:48	00:19:35
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 11:53:04	Viernes, 10 de abril del 2026, a las 13:01:41	01:08:37

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Cuautlancingo, Puebla

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.