

# Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

## Reporte mensual de detección

Abril, 2026

### Resumen


#### Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	4	3
Fuera de mantenimiento	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>


#### Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	8	10	3
Fuera de mantenimiento	1	13	2
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>5</b>

#### Comportamiento de presión de sistema

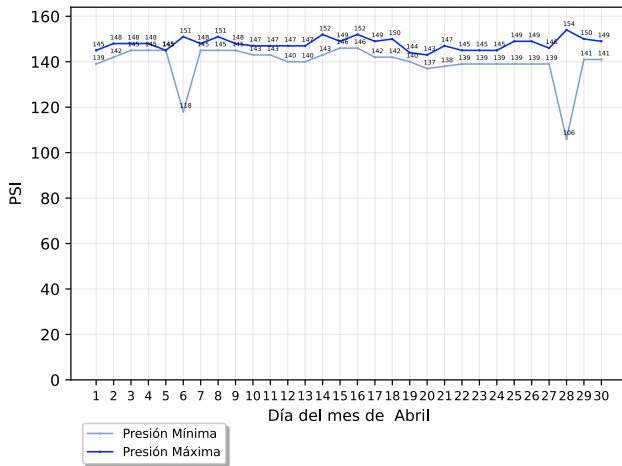

#### Conteo de arranques de bomba jockey

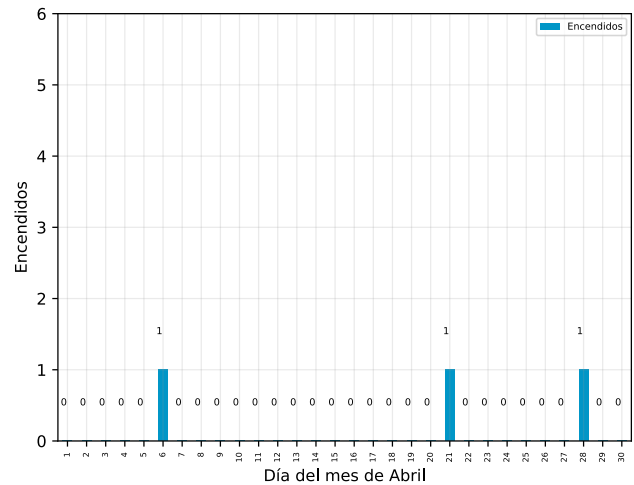

### Detalle de arranques de motor

#### Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

#### Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 28 de abril del 2026, a las 11:36:06	Martes, 28 de abril del 2026, a las 11:37:16	00:01:10
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 21 de abril del 2026, a las 11:43:10	Martes, 21 de abril del 2026, a las 11:43:27	00:00:17

# Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 21 de abril del 2026, a las 11:41:19	Martes, 21 de abril del 2026, a las 11:42:54	00:01:35
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 21 de abril del 2026, a las 11:22:03	Martes, 21 de abril del 2026, a las 11:23:24	00:01:21
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 14 de abril del 2026, a las 12:38:16	Martes, 14 de abril del 2026, a las 12:39:30	00:01:14
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 14 de abril del 2026, a las 12:32:19	Martes, 14 de abril del 2026, a las 12:33:33	00:01:14
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:21:38	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:22:49	00:01:11
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:18:51	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:20:38	00:01:47

## Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 14:47:00	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 15:21:33	00:34:33
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 09:51:55	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 09:52:19	00:00:24
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 09:42:45	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 15:21:48	05:39:03
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Sábado, 18 de abril del 2026, a las 12:04:30	Sábado, 18 de abril del 2026, a las 15:01:34	02:57:04
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Sábado, 18 de abril del 2026, a las 12:01:39	Sábado, 18 de abril del 2026, a las 12:03:47	00:02:08
Problema	Bomba Eléctrica	Sábado, 18 de abril del 2026, a las 11:53:59	Sábado, 18 de abril del 2026, a las 15:01:46	03:07:47
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Sábado, 18 de abril del 2026, a las 11:53:41	Sábado, 18 de abril del 2026, a las 12:00:42	00:07:01
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 13:14:37	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 13:15:15	00:00:38
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 13:10:07	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 13:13:10	00:03:03
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 13:06:52	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 13:07:03	00:00:11

# Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 13:06:50	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 13:07:01	00:00:11
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 12:24:18	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 12:25:08	00:00:50
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 12:24:16	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 12:25:06	00:00:50
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 11:39:00	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 12:16:15	00:37:15
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 11:38:58	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 12:16:14	00:37:16
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 11:26:02	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 12:16:06	00:50:04

## Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 28 de abril del 2026, a las 11:44:59	Martes, 28 de abril del 2026, a las 11:53:57	00:08:58
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Martes, 28 de abril del 2026, a las 11:44:43	Martes, 28 de abril del 2026, a las 11:50:16	00:05:33
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 28 de abril del 2026, a las 11:41:05	Martes, 28 de abril del 2026, a las 11:46:10	00:05:05
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 28 de abril del 2026, a las 11:38:28	Martes, 28 de abril del 2026, a las 11:46:33	00:08:05
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 28 de abril del 2026, a las 11:38:12	Martes, 28 de abril del 2026, a las 11:46:22	00:08:10
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 28 de abril del 2026, a las 11:33:58	Martes, 28 de abril del 2026, a las 11:38:01	00:04:03
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 21 de abril del 2026, a las 11:43:39	Martes, 21 de abril del 2026, a las 11:54:09	00:10:30
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 21 de abril del 2026, a las 11:42:55	Martes, 21 de abril del 2026, a las 11:43:02	00:00:07
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 21 de abril del 2026, a las 11:23:57	Martes, 21 de abril del 2026, a las 11:54:12	00:30:15
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 21 de abril del 2026, a las 11:23:55	Martes, 21 de abril del 2026, a las 11:54:11	00:30:16

# Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 21 de abril del 2026, a las 11:21:15	Martes, 21 de abril del 2026, a las 11:37:01	00:15:46
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 21 de abril del 2026, a las 11:19:12	Martes, 21 de abril del 2026, a las 11:19:33	00:00:21
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 21 de abril del 2026, a las 11:19:10	Martes, 21 de abril del 2026, a las 11:19:31	00:00:21
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 14 de abril del 2026, a las 12:35:53	Martes, 14 de abril del 2026, a las 12:36:39	00:00:46
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 14 de abril del 2026, a las 12:34:39	Martes, 14 de abril del 2026, a las 12:40:23	00:05:44
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 14 de abril del 2026, a las 12:34:26	Martes, 14 de abril del 2026, a las 12:40:13	00:05:47
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 14 de abril del 2026, a las 12:27:08	Martes, 14 de abril del 2026, a las 12:27:43	00:00:35
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 14 de abril del 2026, a las 12:26:51	Martes, 14 de abril del 2026, a las 12:36:27	00:09:36
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:26:00	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:26:48	00:00:48
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:25:43	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:25:53	00:00:10
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:25:32	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:25:41	00:00:09
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:25:31	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:25:40	00:00:09
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:22:50	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:25:52	00:03:02
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:21:01	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:26:03	00:05:02
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:20:59	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:26:02	00:05:03
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:18:24	Lunes, 6 de abril del 2026, a las 10:21:10	00:02:46

## Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tecámac, Estado de México

# Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

## Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

**Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.**

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a [support@gc-track.com](mailto:support@gc-track.com) si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.