

Coppel CEDIS VRCZ 30019

Avenida Fidelidad 141, Bruno Pagliai, 91697, Valente Díaz, Veracruz

Reporte mensual de detección

Abril, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	6	7	8
Fuera de mantenimiento	0	5	9
Total	6	12	17


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	8	10	3
Fuera de mantenimiento	0	11	5
Total	8	21	8

Comportamiento de presión de sistema

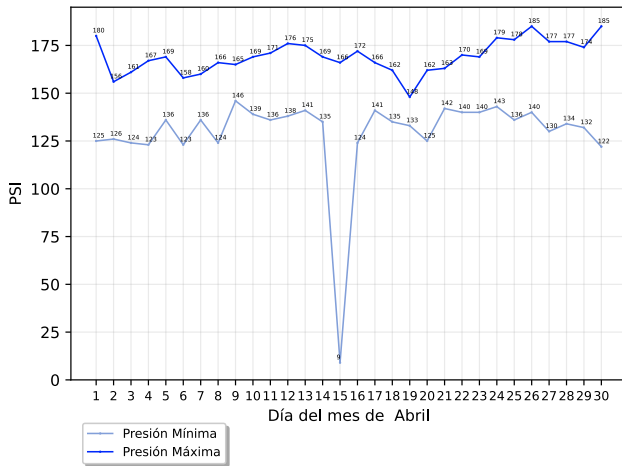

Conteo de arranques de bomba jockey

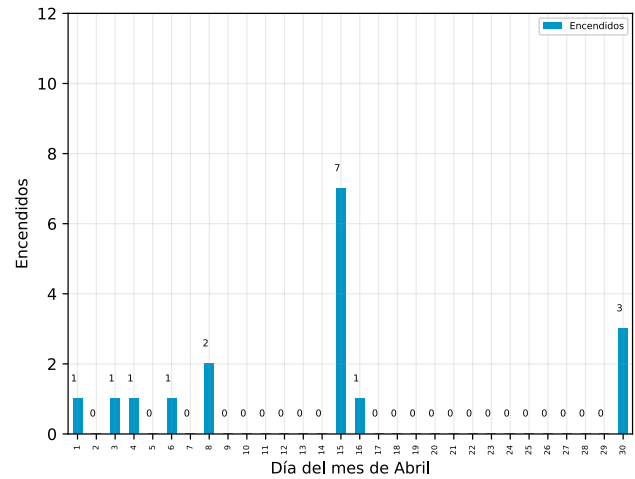

Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 13:44:24	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 13:45:14	00:00:50
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 13:41:59	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 13:43:01	00:01:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 14 de abril del 2026, a las 17:12:07	Martes, 14 de abril del 2026, a las 17:13:17	00:01:10
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 14 de abril del 2026, a las 17:03:06	Martes, 14 de abril del 2026, a las 17:05:25	00:02:19
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 14 de abril del 2026, a las 16:55:57	Martes, 14 de abril del 2026, a las 16:57:21	00:01:24

Coppel CEDIS VRCZ 30019

Avenida Fidelidad 141, Bruno Pagliai, 91697, Valente Díaz, Veracruz

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 12:24:36	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 12:25:39	00:01:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 12:14:00	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 12:24:03	00:10:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 22 de abril del 2026, a las 07:16:48	Miércoles, 22 de abril del 2026, a las 07:19:22	00:02:34
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 14:38:20	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 14:48:24	00:10:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 14:36:38	Lunes, 20 de abril del 2026, a las 14:37:41	00:01:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 15:44:39	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 15:51:08	00:06:29
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 15:43:13	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 15:44:16	00:01:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 15:25:14	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 15:27:38	00:02:24
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 15:16:01	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 15:16:37	00:00:36
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 14:44:30	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 14:45:35	00:01:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 14:25:25	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 14:27:05	00:01:40
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 16:36:21	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 16:46:24	00:10:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 16:33:56	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 16:34:56	00:01:00

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 03:15:16	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 03:15:23	00:00:07
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 08:41:26	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 08:41:40	00:00:14

Coppel CEDIS VRCZ 30019

Avenida Fidelidad 141, Bruno Pagliai, 91697, Valente Díaz, Veracruz

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 08:41:24	Miércoles, 29 de abril del 2026, a las 08:41:39	00:00:15
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 22:05:52	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 22:06:00	00:00:08
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 22:05:45	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 22:05:53	00:00:08
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 21:59:00	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 22:02:16	00:03:16
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 21:58:59	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 22:02:15	00:03:16
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 21:58:51	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 21:59:35	00:00:44
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 21:52:49	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 21:52:59	00:00:10
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 21:52:48	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 21:52:58	00:00:10
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 15:36:12	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 15:36:20	00:00:08
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 12:20:01	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 12:20:11	00:00:10
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 09:43:53	Lunes, 27 de abril del 2026, a las 09:44:03	00:00:10
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 11:28:30	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 11:28:38	00:00:08
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 16:12:05	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 16:19:10	00:07:05
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 16:12:03	Miércoles, 8 de abril del 2026, a las 16:19:03	00:07:00

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 12:25:52	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 12:28:57	00:03:05
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 12:10:08	Jueves, 30 de abril del 2026, a las 12:10:20	00:00:12

Coppel CEDIS VRCZ 30019

Avenida Fidelidad 141, Bruno Pagliai, 91697, Valente Díaz, Veracruz

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 17 de abril del 2026, a las 09:43:57	Viernes, 17 de abril del 2026, a las 09:49:55	00:05:58
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Viernes, 17 de abril del 2026, a las 09:43:56	Viernes, 17 de abril del 2026, a las 09:49:48	00:05:52
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 15:51:36	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 15:51:43	00:00:07
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 15:51:16	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 15:51:35	00:00:19
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 15:44:26	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 15:51:17	00:06:51
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 15:17:02	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 15:17:10	00:00:08
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 14:43:37	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 15:15:24	00:31:47
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 14:43:36	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 15:15:17	00:31:41
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 14:24:59	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 14:31:17	00:06:18
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 14:21:17	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 14:21:26	00:00:09
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 14:21:14	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 14:21:25	00:00:11
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 13:58:56	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 14:10:46	00:11:50
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 13:58:55	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 14:10:45	00:11:50
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 13:58:48	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 14:10:36	00:11:48
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 13:53:05	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 13:55:22	00:02:17
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 11:56:19	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 13:40:52	01:44:33
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 11:56:17	Miércoles, 15 de abril del 2026, a las 13:40:44	01:44:27
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Martes, 14 de abril del 2026, a las 12:46:41	Martes, 14 de abril del 2026, a las 17:16:44	04:30:03
Problema	Bomba Diésel	Martes, 14 de abril del 2026, a las 12:45:32	Martes, 14 de abril del 2026, a las 12:46:40	00:01:08

Coppel CEDIS VRCZ 30019

Avenida Fidelidad 141, Bruno Pagliai, 91697, Valente Díaz, Veracruz

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Veracruz, Veracruz

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.