

Coppel CEDIS MTRY 30006
Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Reporte mensual de detección
Agosto, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	4	16
Fuera de mantenimiento	3	11	600
Total	7	15	616


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	3	0
Fuera de mantenimiento	7	1	0
Total	11	4	0

Comportamiento de presión de sistema

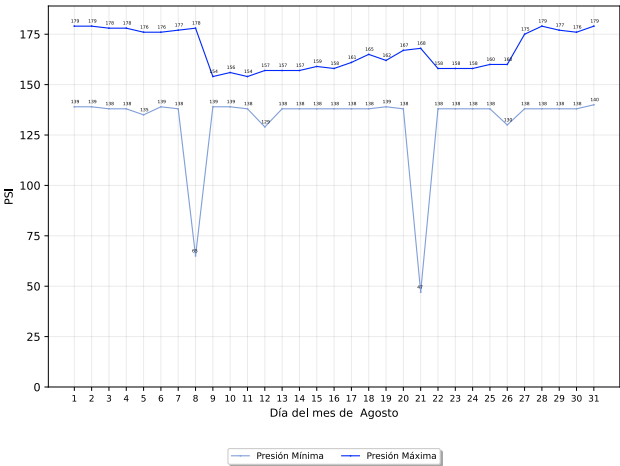

Conteo de arranques de bomba jockey

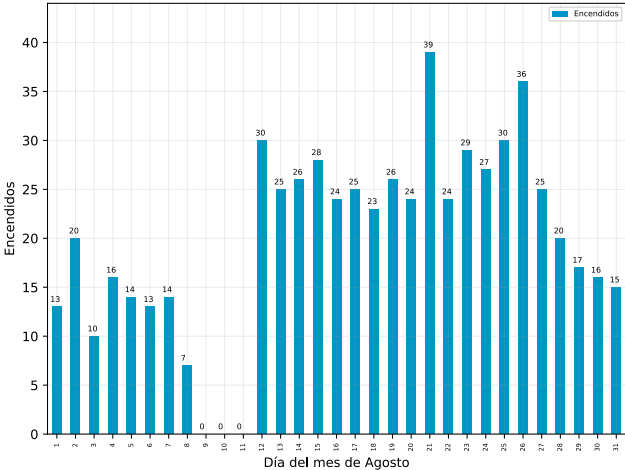

Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 09:56:49	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 10:06:46	00:09:57
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 09:46:36	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 09:56:33	00:09:57
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 09:16:38	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 09:26:34	00:09:56
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 09:16:35	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 09:55:21	00:38:46
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 12 de agosto del 2026, a las 09:21:12	Miércoles, 12 de agosto del 2026, a las 09:30:43	00:09:31

Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 12 de agosto del 2026, a las 09:11:08	Miércoles, 12 de agosto del 2026, a las 09:20:37	00:09:29
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 12 de agosto del 2026, a las 09:00:31	Miércoles, 12 de agosto del 2026, a las 09:10:59	00:10:28
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 12 de agosto del 2026, a las 09:00:29	Miércoles, 12 de agosto del 2026, a las 09:01:00	00:00:31
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 12 de agosto del 2026, a las 08:29:57	Miércoles, 12 de agosto del 2026, a las 08:39:55	00:09:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 12 de agosto del 2026, a las 08:29:56	Miércoles, 12 de agosto del 2026, a las 08:59:59	00:30:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 16:14:08	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 16:24:34	00:10:26
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 15:59:24	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 16:09:24	00:10:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 15:49:06	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 15:59:04	00:09:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 15:38:41	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 15:48:41	00:10:00

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:08:59	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:09:19	00:00:20
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:08:44	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:08:50	00:00:06
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:05:09	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:07:05	00:01:56
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 15:54:22	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:05:02	00:10:40
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 15:54:21	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:06:42	00:12:21
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 10:57:11	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 11:00:10	00:02:59
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 10:45:09	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 10:57:04	00:11:55

Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 10:45:07	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 11:00:08	00:15:01

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 10:18:40	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 10:18:55	00:00:15
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 10:00:07	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 10:17:34	00:17:27
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 09:55:13	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 09:58:43	00:03:30
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 09:23:48	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 09:55:11	00:31:23
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 17:07:30	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 17:09:25	00:01:55
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 12 de agosto del 2026, a las 09:00:53	Miércoles, 12 de agosto del 2026, a las 09:57:41	00:56:48
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 12 de agosto del 2026, a las 08:37:09	Miércoles, 12 de agosto del 2026, a las 09:00:51	00:23:42
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 14:53:35	Miércoles, 5 de agosto del 2026, a las 16:31:51	01:38:16

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:34:17	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:35:12	00:00:55
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:13:33	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:14:01	00:00:28
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:10:39	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:13:11	00:02:32
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:09:21	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:14:56	00:05:35

Coppel CEDIS MTRY 30006

Manuel de la Peña y Peña 1231, Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:09:06	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:09:17	00:00:11
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:07:07	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:15:08	00:08:01
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:06:27	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:09:20	00:02:53
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 15:54:57	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 16:06:25	00:11:28
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 11:00:12	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 11:01:28	00:01:16
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 10:59:58	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 11:01:35	00:01:37
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 10:57:47	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 10:59:44	00:01:57
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 10:57:30	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 10:58:39	00:01:09
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 10:45:44	Sábado, 8 de agosto del 2026, a las 10:57:03	00:11:19

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 07 Septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Monterrey, Nuevo León

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.
Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.
Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.