

Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Reporte mensual de detección

Agosto, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	4	3
Fuera de mantenimiento	0	2	57
Total	4	6	60


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	8	14	6
Fuera de mantenimiento	0	0	0
Total	8	14	6

Comportamiento de presión de sistema

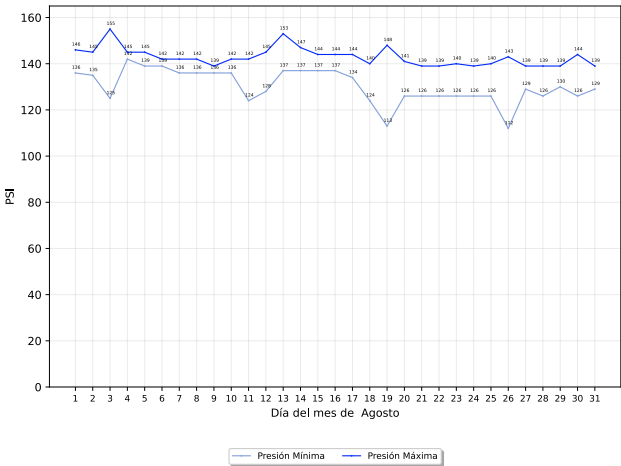

Conteo de arranques de bomba jockey

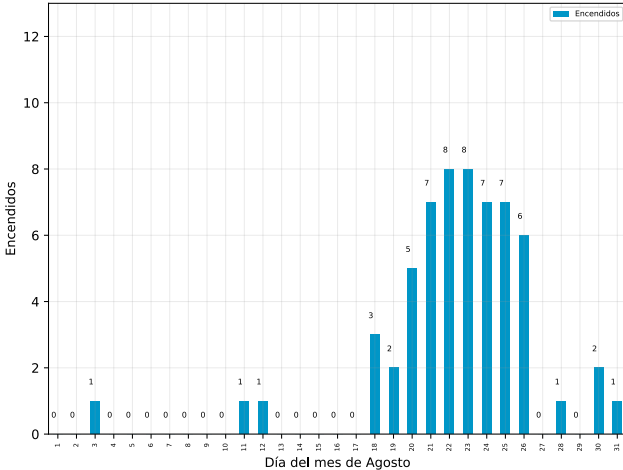

Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 14:02:09	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 14:16:47	00:14:38
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 11 de agosto del 2026, a las 15:01:33	Martes, 11 de agosto del 2026, a las 15:11:37	00:10:04

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 11:58:59	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 12:00:18	00:01:19

Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 11:32:13	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 11:34:35	00:02:22
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:37:38	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:39:39	00:02:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:33:46	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:36:01	00:02:15
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 11:42:47	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 11:44:03	00:01:16
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 11:40:55	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 11:41:41	00:00:46
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:34:34	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:36:05	00:01:31
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:31:06	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:32:48	00:01:42

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 20:11:48	Martes, 1 de septiembre del 2026, a las 02:09:34	05:57:46
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 02:28:15	Lunes, 31 de agosto del 2026, a las 05:16:26	02:48:11
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Domingo, 30 de agosto del 2026, a las 19:16:48	Domingo, 30 de agosto del 2026, a las 20:14:00	00:57:12
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 21:13:59	Domingo, 30 de agosto del 2026, a las 02:31:27	05:17:28
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 15:56:57	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 18:10:40	02:13:43
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 27 de agosto del 2026, a las 23:28:56	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 11:25:41	11:56:45
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 21:33:29	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 23:54:37	02:21:08
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 17:22:50	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 17:53:31	00:30:41
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 07:40:03	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 11:59:47	04:19:44

Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 04:21:20	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 05:36:52	01:15:32
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 01:19:06	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 02:25:40	01:06:34
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 22:21:33	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 23:26:54	01:05:21
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 19:10:23	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 20:36:35	01:26:12
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 14:21:38	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 17:47:51	03:26:13
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 09:17:53	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 11:38:35	02:20:42
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 06:09:17	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 07:30:42	01:21:25
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 03:25:53	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 04:30:34	01:04:41
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 00:16:09	Martes, 25 de agosto del 2026, a las 01:35:40	01:19:31
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 21:32:40	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 22:41:09	01:08:29
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 18:43:19	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 19:51:05	01:07:46
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 15:57:32	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 17:03:12	01:05:40
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 12:02:08	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 14:16:33	02:14:25
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 08:15:49	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 09:47:03	01:31:14
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 04:53:24	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 06:06:59	01:13:35
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 01:28:26	Lunes, 24 de agosto del 2026, a las 02:59:24	01:30:58
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 22:32:46	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 23:36:20	01:03:34
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 19:31:32	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 20:25:25	00:53:53
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 16:32:05	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 17:37:38	01:05:33

Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 12:49:57	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 15:02:48	02:12:51
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 09:36:11	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 10:54:45	01:18:34
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 06:25:08	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 07:32:48	01:07:40
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 03:18:08	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 04:33:06	01:14:58
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 00:17:29	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 01:34:47	01:17:18
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Sábado, 22 de agosto del 2026, a las 21:54:52	Sábado, 22 de agosto del 2026, a las 22:39:50	00:44:58
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Sábado, 22 de agosto del 2026, a las 18:57:37	Sábado, 22 de agosto del 2026, a las 19:50:10	00:52:33
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Sábado, 22 de agosto del 2026, a las 16:41:23	Sábado, 22 de agosto del 2026, a las 17:16:58	00:35:35
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Sábado, 22 de agosto del 2026, a las 11:14:02	Sábado, 22 de agosto del 2026, a las 15:25:26	04:11:24
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Sábado, 22 de agosto del 2026, a las 07:10:24	Sábado, 22 de agosto del 2026, a las 08:40:14	01:29:50
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Sábado, 22 de agosto del 2026, a las 04:26:51	Sábado, 22 de agosto del 2026, a las 05:30:59	01:04:08
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Sábado, 22 de agosto del 2026, a las 01:39:54	Sábado, 22 de agosto del 2026, a las 02:47:19	01:07:25
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 22:54:40	Sábado, 22 de agosto del 2026, a las 00:00:56	01:06:16
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 20:23:35	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 21:17:22	00:53:47
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 18:17:51	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 18:57:07	00:39:16
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 11:58:41	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 17:16:49	05:18:08
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 07:06:36	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 07:54:14	00:47:38
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 04:34:19	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 05:24:00	00:49:41
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 02:17:25	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 03:01:02	00:43:37

Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 23:26:43	Viernes, 21 de agosto del 2026, a las 00:26:49	01:00:06
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 21:14:43	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 21:49:48	00:35:05
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 19:07:52	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 19:44:19	00:36:27
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 17:28:56	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 17:59:47	00:30:51
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 16:10:32	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 16:34:06	00:23:34
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 15:08:33	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 15:30:05	00:21:32
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 13:46:40	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 14:25:14	00:38:34
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 21:47:12	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 02:42:32	04:55:20
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 14:03:07	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 14:05:30	00:02:23
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 14:02:02	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 14:02:33	00:00:31
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 13:55:03	Martes, 18 de agosto del 2026, a las 13:59:35	00:04:32
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 11 de agosto del 2026, a las 21:32:49	Miércoles, 12 de agosto del 2026, a las 01:54:49	04:22:00
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 11 de agosto del 2026, a las 15:03:00	Martes, 11 de agosto del 2026, a las 15:04:32	00:01:32

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 12:03:18	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 12:04:31	00:01:13
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 12:03:17	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 12:03:44	00:00:27
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 12:00:20	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 12:03:27	00:03:07

Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 11:34:45	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 12:03:31	00:28:46
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 11:34:43	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 12:03:29	00:28:46
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 11:28:21	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 11:28:35	00:00:14
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 11:28:20	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 11:28:34	00:00:14
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 11:21:42	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 11:40:34	00:18:52
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 11:21:28	Miércoles, 26 de agosto del 2026, a las 11:21:35	00:00:07
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:45:29	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:45:36	00:00:07
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:45:21	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:46:13	00:00:52
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:44:59	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:45:10	00:00:11
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:44:58	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:45:09	00:00:11
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:39:45	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:45:12	00:05:27
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:37:00	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:45:14	00:08:14
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:36:58	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:45:13	00:08:15
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:31:17	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:37:13	00:05:56
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:31:05	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:31:19	00:00:14
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:31:03	Miércoles, 19 de agosto del 2026, a las 11:31:18	00:00:15
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 11:44:53	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 11:46:15	00:01:22
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 11:44:16	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 11:45:47	00:01:31
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 11:43:20	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 11:46:11	00:02:51

Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 11:43:16	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 11:46:02	00:02:46
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 11:40:11	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 11:43:04	00:02:53
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 11:39:28	Jueves, 13 de agosto del 2026, a las 11:40:29	00:01:01
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:39:29	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:39:35	00:00:06
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:38:20	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:39:04	00:00:44
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:36:11	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:39:42	00:03:31
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:33:23	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:39:51	00:06:28
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:33:22	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:39:50	00:06:28
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:29:10	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:29:19	00:00:09
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:29:08	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:29:18	00:00:10
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:28:12	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:33:30	00:05:18
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:27:59	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 11:28:06	00:00:07

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 07 Septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tecámac, Estado de México

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.