



Reporte mensual de detección
Agosto, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	0	7
Fuera de mantenimiento	1	0	591
Total	5	0	598


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	9	0	0
Fuera de mantenimiento	2	0	0
Total	11	0	0

Comportamiento de presión de sistema

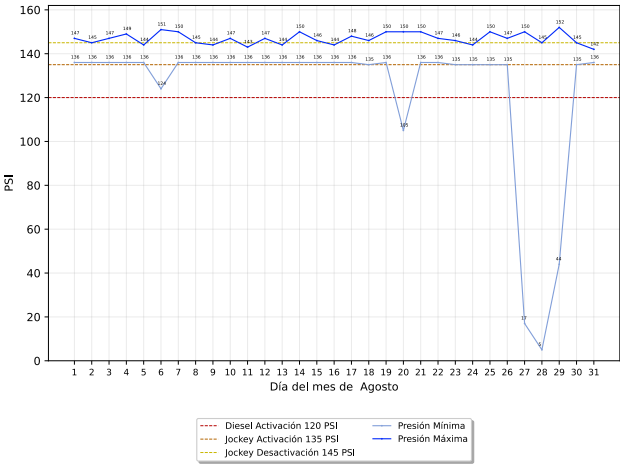

Conteo de arranques de bomba jockey

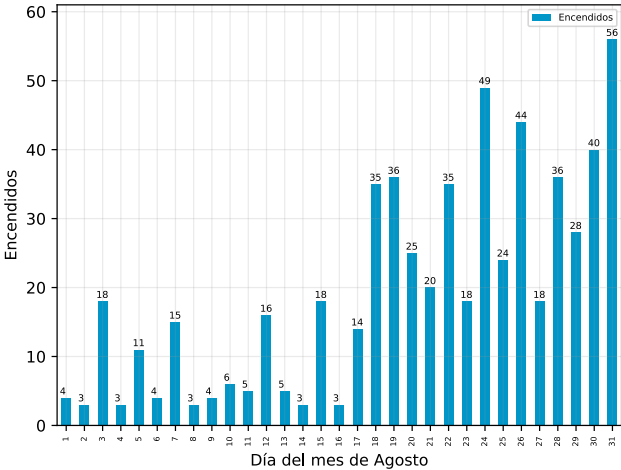

Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 14 de agosto del 2026, a las 06:33:45	Viernes, 14 de agosto del 2026, a las 07:03:40	00:29:55

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 08:42:46	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 08:56:13	00:13:27



CPA BC Tijuana

2000 Tijuana-Rosarito, Tijuana, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 27 de agosto del 2026, a las 10:02:52	Jueves, 27 de agosto del 2026, a las 10:32:49	00:29:57
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 09:00:22	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 09:30:19	00:29:57
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 6 de agosto del 2026, a las 08:42:28	Jueves, 6 de agosto del 2026, a las 09:12:19	00:29:51

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 14 de agosto del 2026, a las 06:33:39	Viernes, 14 de agosto del 2026, a las 07:04:04	00:30:25
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 14 de agosto del 2026, a las 06:24:18	Viernes, 14 de agosto del 2026, a las 06:33:10	00:08:52

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 08:56:56	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 08:57:12	00:00:16
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 08:42:33	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 08:42:59	00:00:26
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 08:42:19	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 08:57:05	00:14:46
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 18:38:59	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 19:09:12	00:30:13
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 18:34:28	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 19:16:15	00:41:47
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 27 de agosto del 2026, a las 10:32:51	Jueves, 27 de agosto del 2026, a las 10:39:58	00:07:07
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 27 de agosto del 2026, a las 10:02:25	Jueves, 27 de agosto del 2026, a las 10:32:50	00:30:25
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 27 de agosto del 2026, a las 10:02:24	Jueves, 27 de agosto del 2026, a las 10:02:38	00:00:14

CPA BC Tijuana

2000 Tijuana-Rosarito, Tijuana, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 27 de agosto del 2026, a las 10:00:56	Jueves, 27 de agosto del 2026, a las 10:01:02	00:00:06
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 09:30:23	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 09:30:52	00:00:29
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 08:59:56	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 09:30:21	00:30:25
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 08:59:55	Jueves, 20 de agosto del 2026, a las 09:00:08	00:00:13
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 6 de agosto del 2026, a las 09:12:20	Jueves, 6 de agosto del 2026, a las 09:20:34	00:08:14

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 07 Septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tijuana, Baja California

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.