

# Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

## Reporte mensual de detección Enero, 2026

### Resumen


#### Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	6	3	3
Fuera de mantenimiento	5	28	7
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>10</b>


#### Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	7	10	0
Fuera de mantenimiento	9	16	3
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>3</b>

#### Comportamiento de presión de sistema

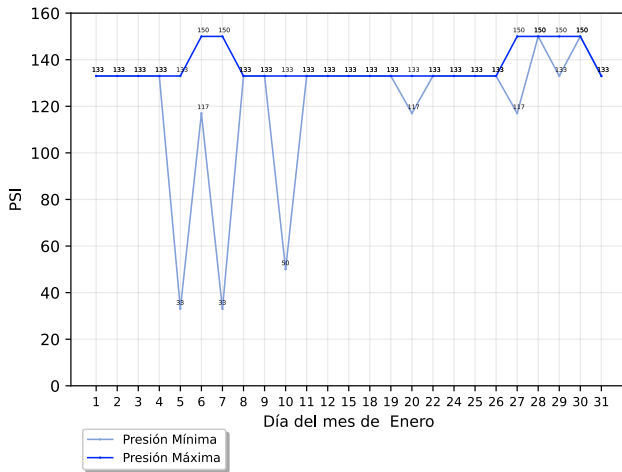

#### Conteo de arranques de bomba jockey

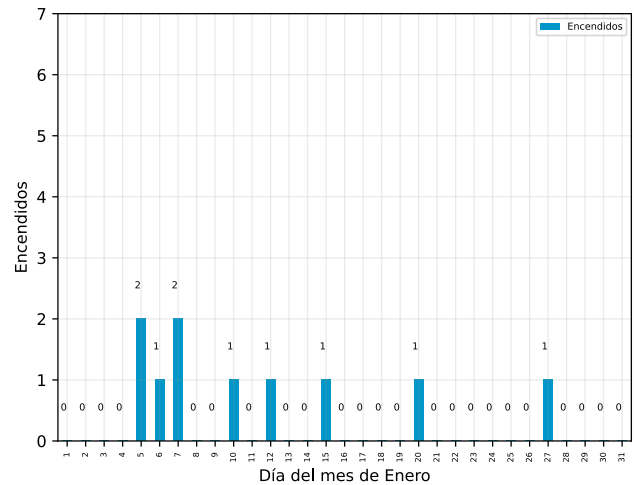

### Detalle de arranques de motor

#### Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:28:23	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:29:41	00:01:18
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:24:02	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:24:43	00:00:41
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:24:20	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:27:45	00:03:25
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:24:13	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:27:36	00:03:23
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:15:23	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:16:15	00:00:52

# Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 20:49:41	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 20:51:49	00:02:08
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 20:44:04	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 20:44:18	00:00:14
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 20:41:08	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 20:41:49	00:00:41
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 12:14:38	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 12:24:43	00:10:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 07:25:07	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 07:35:16	00:10:09
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 03:19:13	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 03:29:18	00:10:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Domingo, 4 de enero del 2026, a las 23:00:45	Domingo, 4 de enero del 2026, a las 23:10:49	00:10:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Domingo, 4 de enero del 2026, a las 18:30:48	Domingo, 4 de enero del 2026, a las 18:40:52	00:10:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Domingo, 4 de enero del 2026, a las 13:43:15	Domingo, 4 de enero del 2026, a las 13:53:13	00:09:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Domingo, 4 de enero del 2026, a las 08:42:38	Domingo, 4 de enero del 2026, a las 08:52:42	00:10:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Domingo, 4 de enero del 2026, a las 04:26:24	Domingo, 4 de enero del 2026, a las 04:36:28	00:10:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 3 de enero del 2026, a las 23:56:56	Domingo, 4 de enero del 2026, a las 00:07:00	00:10:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 3 de enero del 2026, a las 19:17:19	Sábado, 3 de enero del 2026, a las 19:27:23	00:10:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 3 de enero del 2026, a las 14:10:56	Sábado, 3 de enero del 2026, a las 14:21:00	00:10:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 3 de enero del 2026, a las 09:14:49	Sábado, 3 de enero del 2026, a las 09:24:53	00:10:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 3 de enero del 2026, a las 05:02:19	Sábado, 3 de enero del 2026, a las 05:12:23	00:10:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 3 de enero del 2026, a las 00:44:04	Sábado, 3 de enero del 2026, a las 00:54:09	00:10:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 2 de enero del 2026, a las 20:17:18	Viernes, 2 de enero del 2026, a las 20:27:23	00:10:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 2 de enero del 2026, a las 15:39:06	Viernes, 2 de enero del 2026, a las 15:49:12	00:10:06

# Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 2 de enero del 2026, a las 10:50:13	Viernes, 2 de enero del 2026, a las 11:00:18	00:10:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 2 de enero del 2026, a las 06:36:29	Viernes, 2 de enero del 2026, a las 06:46:34	00:10:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 2 de enero del 2026, a las 02:32:13	Viernes, 2 de enero del 2026, a las 03:09:56	00:37:43
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 1 de enero del 2026, a las 22:25:43	Jueves, 1 de enero del 2026, a las 22:35:48	00:10:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 1 de enero del 2026, a las 18:21:17	Jueves, 1 de enero del 2026, a las 18:31:21	00:10:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 1 de enero del 2026, a las 14:18:07	Jueves, 1 de enero del 2026, a las 14:28:11	00:10:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 1 de enero del 2026, a las 09:55:57	Jueves, 1 de enero del 2026, a las 10:06:04	00:10:07
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 1 de enero del 2026, a las 05:46:25	Jueves, 1 de enero del 2026, a las 05:56:30	00:10:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 1 de enero del 2026, a las 01:32:08	Jueves, 1 de enero del 2026, a las 01:42:14	00:10:06

## Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:08:21	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:11:17	00:02:56
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:07:08	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:07:20	00:00:12
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:05:05	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:06:47	00:01:42
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 15 de enero del 2026, a las 11:25:18	Jueves, 15 de enero del 2026, a las 11:26:01	00:00:43
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 15 de enero del 2026, a las 11:23:46	Jueves, 15 de enero del 2026, a las 11:24:03	00:00:17
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 6 de enero del 2026, a las 11:12:45	Martes, 6 de enero del 2026, a las 11:14:02	00:01:17
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 6 de enero del 2026, a las 11:11:08	Martes, 6 de enero del 2026, a las 11:11:44	00:00:36

# Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 6 de enero del 2026, a las 11:10:08	Martes, 6 de enero del 2026, a las 11:10:31	00:00:23
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 6 de enero del 2026, a las 11:06:58	Martes, 6 de enero del 2026, a las 11:08:13	00:01:15

## Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:32:15	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:33:21	00:01:06
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:32:14	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:32:21	00:00:07
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:29:55	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:32:35	00:02:40
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:24:50	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:32:42	00:07:52
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:24:49	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:32:42	00:07:53
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:18:26	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:18:32	00:00:06
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:18:25	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:26:41	00:08:16
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:04:53	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:05:02	00:00:09
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:04:52	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:05:01	00:00:09
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 27 de enero del 2026, a las 01:12:44	Martes, 27 de enero del 2026, a las 12:29:06	11:16:22
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 05:01:59	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 05:06:16	00:04:17
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 05:01:58	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 05:06:14	00:04:16
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Domingo, 11 de enero del 2026, a las 07:42:50	Lunes, 12 de enero del 2026, a las 05:02:45	21:19:55
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 10:20:16	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 11:07:26	00:47:10

# Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 10:19:24	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 11:09:01	00:49:37
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 10:08:39	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 11:46:14	01:37:35
Problema	Bomba Eléctrica	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 10:08:33	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 11:49:14	01:40:41
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 10:08:31	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 11:49:13	01:40:42
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 07:49:31	Sábado, 10 de enero del 2026, a las 09:25:01	01:35:30
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:27:46	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:27:53	00:00:07
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:27:38	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:28:01	00:00:23
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:27:37	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:28:00	00:00:23
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:24:26	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:25:01	00:00:35
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:16:32	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:17:19	00:00:47
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:15:30	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:15:42	00:00:12
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 17:00:00	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:16:13	05:16:13
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 16:59:03	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:16:14	05:17:11
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 16:57:49	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:17:30	05:19:41
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 16:57:48	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:17:29	05:19:41
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 16:57:40	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:17:46	05:20:06
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 16:57:39	Miércoles, 7 de enero del 2026, a las 22:17:45	05:20:06
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 6 de enero del 2026, a las 10:54:51	Martes, 6 de enero del 2026, a las 11:11:45	00:16:54
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 20:51:51	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 20:52:06	00:00:15

# Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 20:51:50	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 20:52:05	00:00:15
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 20:49:33	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 20:49:57	00:00:24
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 20:41:14	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 20:41:26	00:00:12
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 17:17:02	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 20:44:27	03:27:25
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 17:17:01	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 20:42:11	03:25:10
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 17:15:12	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 20:44:28	03:29:16
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 17:15:05	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 20:41:58	03:26:53
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 17:15:04	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 20:44:39	03:29:35
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 17:15:03	Lunes, 5 de enero del 2026, a las 20:44:38	03:29:35

## Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:09:09	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:10:32	00:01:23
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:09:08	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:09:51	00:00:43
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:07:53	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:08:00	00:00:07
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:07:09	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:07:27	00:00:18
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:06:59	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:11:26	00:04:27
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:06:58	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:11:25	00:04:27
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:04:37	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:06:57	00:02:20

# Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:00:18	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:02:44	00:02:26
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:00:11	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:04:39	00:04:28
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:00:10	Martes, 20 de enero del 2026, a las 12:04:38	00:04:28
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 15 de enero del 2026, a las 11:26:07	Jueves, 15 de enero del 2026, a las 11:26:23	00:00:16
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 15 de enero del 2026, a las 11:24:46	Jueves, 15 de enero del 2026, a las 11:26:17	00:01:31
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 15 de enero del 2026, a las 11:24:45	Jueves, 15 de enero del 2026, a las 11:26:16	00:01:31
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 15 de enero del 2026, a las 11:22:20	Jueves, 15 de enero del 2026, a las 11:24:10	00:01:50
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 15 de enero del 2026, a las 11:22:14	Jueves, 15 de enero del 2026, a las 11:23:31	00:01:17
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 15 de enero del 2026, a las 11:22:13	Jueves, 15 de enero del 2026, a las 11:23:30	00:01:17
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 6 de enero del 2026, a las 11:17:02	Martes, 6 de enero del 2026, a las 11:19:46	00:02:44
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 6 de enero del 2026, a las 11:14:02	Martes, 6 de enero del 2026, a las 11:19:06	00:05:04
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 6 de enero del 2026, a las 11:09:51	Martes, 6 de enero del 2026, a las 11:19:08	00:09:17
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 6 de enero del 2026, a las 11:09:50	Martes, 6 de enero del 2026, a las 11:19:07	00:09:17

## Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tecámac, Estado de México

## Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

**Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.**

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.