

# Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

## Reporte mensual de detección Febrero, 2026

### Resumen


#### Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	4	5
Fuera de mantenimiento	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>


#### Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	6	16	3
Fuera de mantenimiento	3	0	0
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>3</b>

#### Comportamiento de presión de sistema

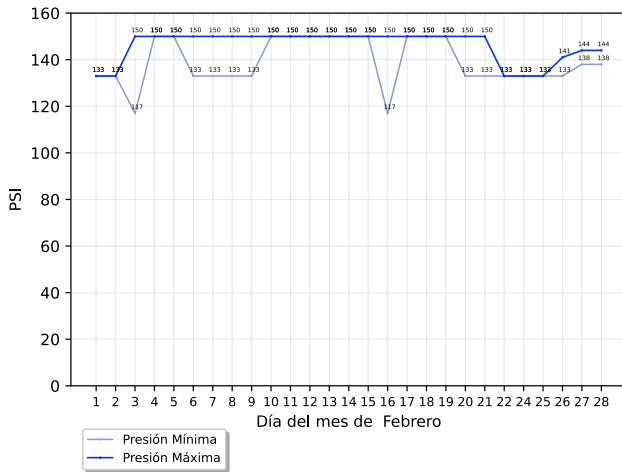

#### Conteo de arranques de bomba jockey

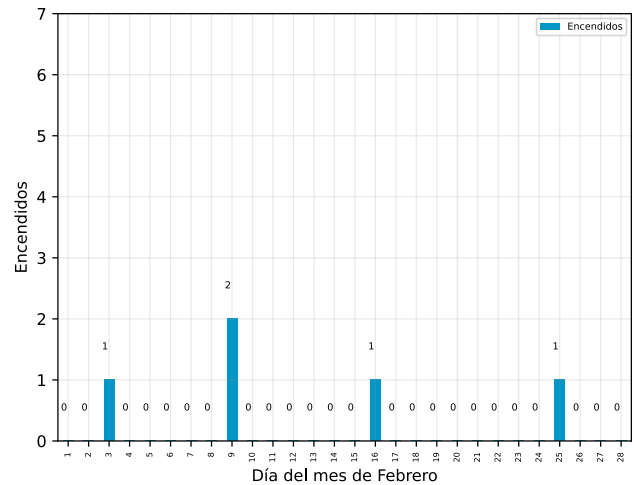

### Detalle de arranques de motor

#### Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

#### Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 14:19:25	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 14:19:41	00:00:16
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 14:17:22	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 14:17:32	00:00:10

# Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:18:17	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:20:04	00:01:47
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:18:03	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:18:19	00:00:16
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 9 de febrero del 2026, a las 12:59:34	Lunes, 9 de febrero del 2026, a las 13:00:40	00:01:06
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 9 de febrero del 2026, a las 12:58:31	Lunes, 9 de febrero del 2026, a las 12:58:42	00:00:11
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:43:36	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:45:33	00:01:57
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:41:09	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:42:26	00:01:17

## Detalle de alertas generales

### Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 07:38:00	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 07:38:47	00:00:47
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 07:37:50	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 07:38:01	00:00:11
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 07:37:19	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 07:37:48	00:00:29

### Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 14:17:41	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 14:19:49	00:02:08
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 14:17:40	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 14:19:48	00:02:08
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 14:16:52	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 14:19:06	00:02:14
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 14:16:45	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 14:17:13	00:00:28

# Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 14:16:44	Miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 14:17:12	00:00:28
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:23:34	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:23:42	00:00:08
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:23:03	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:23:41	00:00:38
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:20:11	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:23:50	00:03:39
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:18:21	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:23:59	00:05:38
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:18:20	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:23:58	00:05:38
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:11:14	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:11:22	00:00:08
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:11:14	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:11:21	00:00:07
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:10:58	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:11:04	00:00:06
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:10:49	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 13:18:18	00:07:29
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 9 de febrero del 2026, a las 12:58:51	Lunes, 9 de febrero del 2026, a las 13:00:54	00:02:03
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 9 de febrero del 2026, a las 12:58:50	Lunes, 9 de febrero del 2026, a las 13:00:54	00:02:04
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 9 de febrero del 2026, a las 12:57:53	Lunes, 9 de febrero del 2026, a las 12:58:19	00:00:26
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 9 de febrero del 2026, a las 12:57:52	Lunes, 9 de febrero del 2026, a las 12:58:18	00:00:26
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 9 de febrero del 2026, a las 12:57:51	Lunes, 9 de febrero del 2026, a las 12:59:21	00:01:30
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:47:26	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:48:22	00:00:56
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:47:25	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:48:11	00:00:46
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:45:39	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:48:23	00:02:44
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:42:35	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:48:32	00:05:57

# Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:42:34	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:48:31	00:05:57
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:40:35	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:42:50	00:02:15
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:29:36	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:29:43	00:00:07
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:28:47	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:28:55	00:00:08
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:28:46	Martes, 3 de febrero del 2026, a las 14:28:54	00:00:08

## Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tecámac, Estado de México

## Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

**Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.**

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.