

Coppel CEDIS CANC IMPOR. 41049

Tonina y Oaxactun, Supermanzana 97, 77530, Cancún, Quintana Roo

Reporte mensual de detección

Julio, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	1	1	2
Fuera de mantenimiento	1	0	47
Total	2	1	49


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	2	2	0
Fuera de mantenimiento	1	7	2
Total	3	9	2

Comportamiento de presión de sistema

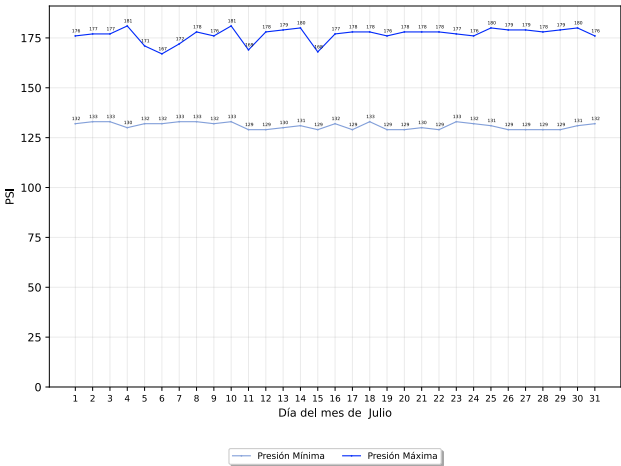

Conteo de arranques de bomba jockey

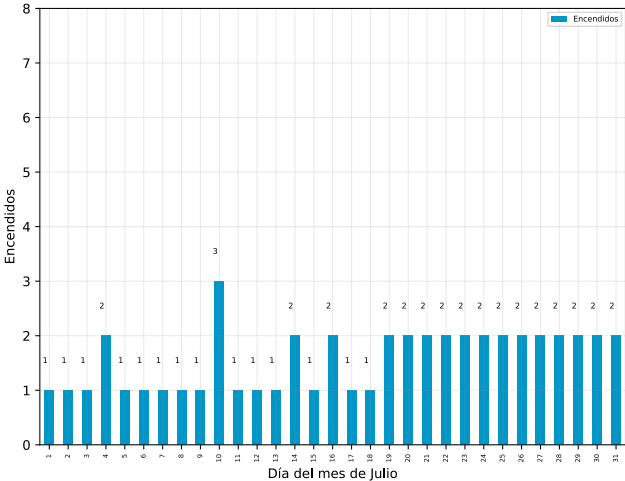

Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 11:10:11	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 11:13:35	00:03:24
----------------------------	--------------	--	--	----------

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 10 de julio del 2026, a las 15:26:55	Viernes, 10 de julio del 2026, a las 15:32:34	00:05:39
----------------------------	--------------	---	---	----------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 10 de julio del 2026, a las 15:10:33	Viernes, 10 de julio del 2026, a las 15:12:35	00:02:02
----------------------------	-----------------	---	---	----------

Coppel CEDIS CANC IMPOR. 41049

Tonina y Oaxactun, Supermanzana 97, 77530, Cancún, Quintana Roo

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:56:35	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 15:26:32	00:29:57
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:54:24	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 15:26:31	00:32:07
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:53:36	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:54:01	00:00:25
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:05:29	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:53:35	00:48:06
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:04:24	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:05:22	00:00:58
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:00:23	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:04:04	00:03:41
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 13:55:24	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 13:59:43	00:04:19
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 13:32:23	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 13:55:06	00:22:43
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 13:32:22	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 15:26:30	01:54:08
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 11:12:53	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 11:26:25	00:13:32
Problema	Sensor de Inundación	Martes, 21 de julio del 2026, a las 15:40:32	Martes, 21 de julio del 2026, a las 15:41:52	00:01:20
Problema	Sensor de Inundación	Martes, 21 de julio del 2026, a las 15:07:10	Martes, 21 de julio del 2026, a las 15:07:16	00:00:06
Problema	Sensor de Inundación	Viernes, 10 de julio del 2026, a las 14:51:59	Viernes, 10 de julio del 2026, a las 14:58:28	00:06:29

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Sensor de Inundación	Martes, 21 de julio del 2026, a las 16:25:48	Martes, 21 de julio del 2026, a las 16:27:12	00:01:24
Problema	Sensor de Inundación	Martes, 21 de julio del 2026, a las 16:17:31	Martes, 21 de julio del 2026, a las 16:17:52	00:00:21

Coppel CEDIS CANC IMPOR. 41049

Tonina y Oaxactun, Supermanzana 97, 77530, Cancún, Quintana Roo

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Sensor de Inundación	Martes, 21 de julio del 2026, a las 16:16:28	Martes, 21 de julio del 2026, a las 16:16:58	00:00:30
Problema	Sensor de Inundación	Martes, 21 de julio del 2026, a las 16:10:59	Martes, 21 de julio del 2026, a las 16:11:30	00:00:31
Problema	Sensor de Inundación	Martes, 21 de julio del 2026, a las 16:02:01	Martes, 21 de julio del 2026, a las 16:02:07	00:00:06
Problema	Sensor de Inundación	Martes, 21 de julio del 2026, a las 16:01:26	Martes, 21 de julio del 2026, a las 16:01:54	00:00:28
Problema	Sensor de Inundación	Martes, 21 de julio del 2026, a las 15:47:22	Martes, 21 de julio del 2026, a las 15:47:50	00:00:28
Problema	Sensor de Inundación	Martes, 21 de julio del 2026, a las 15:46:34	Martes, 21 de julio del 2026, a las 15:46:42	00:00:08
Problema	Sensor de Inundación	Martes, 21 de julio del 2026, a las 15:45:46	Martes, 21 de julio del 2026, a las 15:46:00	00:00:14
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 10 de julio del 2026, a las 15:32:27	Viernes, 10 de julio del 2026, a las 15:32:40	00:00:13
Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 10 de julio del 2026, a las 15:21:47	Viernes, 10 de julio del 2026, a las 15:33:36	00:11:49
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 10 de julio del 2026, a las 15:21:46	Viernes, 10 de julio del 2026, a las 15:33:35	00:11:49
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 10 de julio del 2026, a las 15:09:43	Viernes, 10 de julio del 2026, a las 15:25:53	00:16:10

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 04 Agosto del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Cancún, Quintana Roo

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.