

Coppel CEDIS GDLJ II 30020
CEDIS Coppel 2090, La Llave, 45615, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Reporte mensual de detección
Julio, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	5	5	11
Fuera de mantenimiento	0	2	265
Total	5	7	276


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	5	13
Fuera de mantenimiento	2	1	3
Total	2	6	16

Comportamiento de presión de sistema

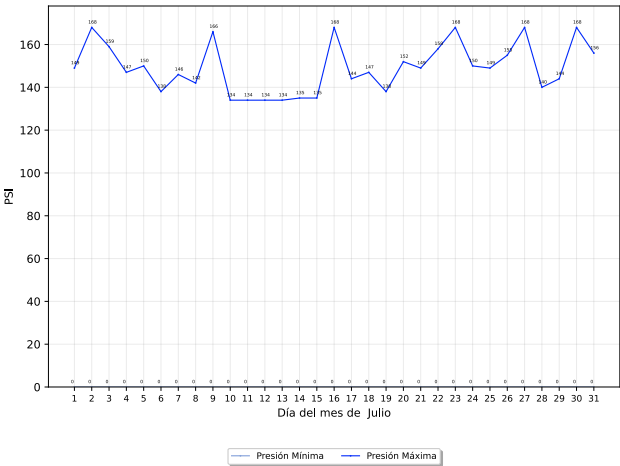

Conteo de arranques de bomba jockey

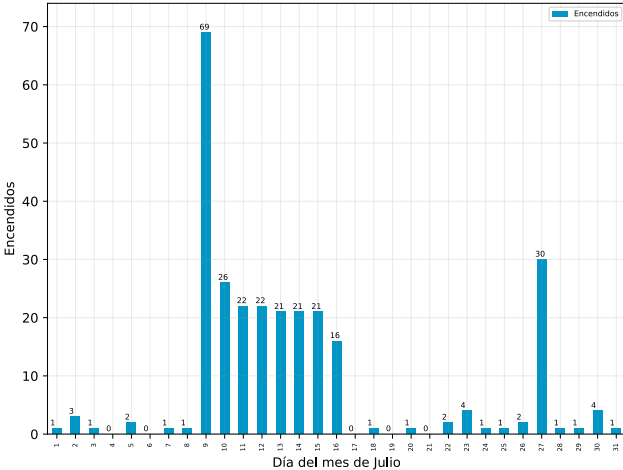

Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 16:14:42	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 16:22:34	00:07:52
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 13:20:08	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 13:30:06	00:09:58

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 15:28:34	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 15:50:11	00:21:37

Coppel CEDIS GDLJ II 30020

CEDIS Coppel 2090, La Llave, 45615, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 15:17:53	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 15:27:51	00:09:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:28:30	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:50:25	00:21:55
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:17:35	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:27:36	00:10:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 15:32:40	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 15:45:38	00:12:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 15:21:39	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 15:31:40	00:10:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 15:30:43	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 15:46:20	00:15:37
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 15:20:17	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 15:30:15	00:09:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 15:32:34	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 15:36:22	00:03:48
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 15:18:15	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 15:32:45	00:14:30

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales fuera de mantenimiento

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 15:27:52	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 15:50:44	00:22:52
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 15:17:54	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 15:50:18	00:32:24
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 15:17:52	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 15:18:20	00:00:28
Problema	Sensor de Inundación	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:37:47	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:53:39	00:15:52

Coppel CEDIS GDLJ II 30020

CEDIS Coppel 2090, La Llave, 45615, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Sensor de Inundación	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:37:09	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:37:20	00:00:11
Problema	Sensor de Inundación	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:32:35	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:35:08	00:02:33
Problema	Sensor de Inundación	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:32:13	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:32:28	00:00:15
Problema	Sensor de Inundación	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:30:49	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:31:10	00:00:21
Problema	Sensor de Inundación	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:30:34	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:30:41	00:00:07
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:28:29	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:30:12	00:01:43
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:28:28	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:30:11	00:01:43
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:27:37	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:50:03	00:22:26
Problema	Sensor de Inundación	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:25:24	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:25:53	00:00:29
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:17:36	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:49:56	00:32:20
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:15:28	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:15:35	00:00:07
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:12:20	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:12:56	00:00:36
Problema	Sensor de Inundación	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:11:42	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 15:12:04	00:00:22
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 15:31:46	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 15:45:45	00:13:59
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 15:20:36	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 15:45:46	00:25:10
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 15:14:06	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 15:14:13	00:00:07
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 15:11:03	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 15:11:18	00:00:15
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 15:30:42	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 15:32:44	00:02:02
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 15:30:41	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 15:32:43	00:02:02

Coppel CEDIS GDLJ II 30020

CEDIS Coppel 2090, La Llave, 45615, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 15:30:22	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 15:46:27	00:16:05
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 15:20:17	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 15:46:28	00:26:11
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 15:18:35	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 15:18:49	00:00:14
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 15:15:01	Jueves, 9 de julio del 2026, a las 15:15:08	00:00:07
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 15:32:56	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 15:36:32	00:03:36
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 15:18:21	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 15:36:43	00:18:22
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 15:18:14	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 15:18:55	00:00:41
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 15:14:18	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 15:14:24	00:00:06
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 15:11:47	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 15:11:54	00:00:07

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 04 Agosto del 2026.
Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tlaquepaque, Jalisco

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.
Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.
Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.