

Reporte mensual de detección
Julio, 2026

Resumen

Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	6	13
Fuera de mantenimiento	0	4	29
Total	4	10	42


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	19	48	10
Fuera de mantenimiento	0	0	0
Total	19	48	10


Alertas de panel de alarmas

	Alarmas de Fuego	Alarmas de Falla	Alarmas de Supervisión	Alarmas de Seguridad
En Mantenimiento	0	0	15	0
Fuera de Mantenimiento	94	2	10	0
Total	94	2	25	0

Comportamiento de presión de sistema

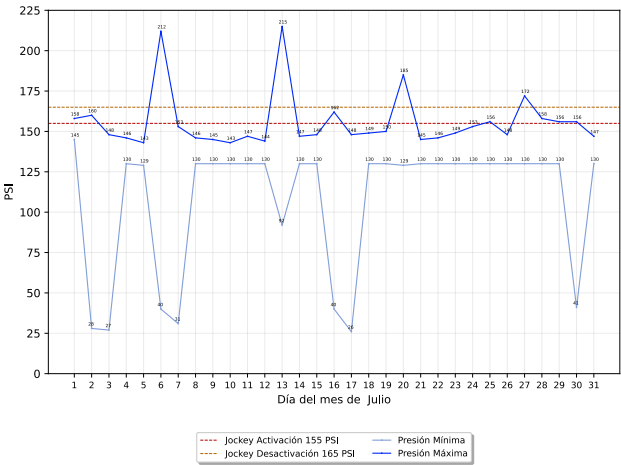

Conteo de arranques de bomba jockey

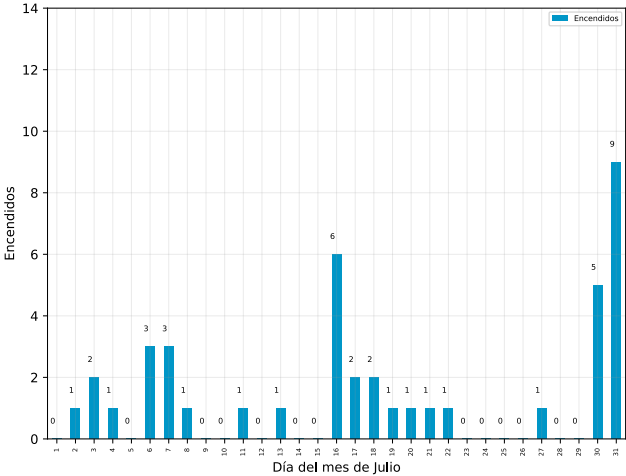

Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 11:46:43	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 11:57:10	00:10:27
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 11:35:41	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 11:46:07	00:10:26

Coppel CEDIS MXLI 30013

Calzada Cetys 4170, Plutarco Elías Calles, 21218, Mexicali, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 11:25:04	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 11:35:06	00:10:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 11:13:12	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 11:23:15	00:10:03

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:53:29	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 15:01:30	00:08:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:37:51	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:48:36	00:10:45
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:57:43	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 15:06:28	00:08:45
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:57:20	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:57:36	00:00:16
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:57:01	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:57:10	00:00:09
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:46:57	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:56:00	00:09:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 14:52:25	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 15:02:28	00:10:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 14:45:42	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 14:50:49	00:05:07
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 14:50:57	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 15:01:22	00:10:25
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 14:41:19	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 14:49:10	00:07:51

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales fuera de mantenimiento

Coppel CEDIS MXLI 30013

Calzada Cetys 4170, Plutarco Elías Calles, 21218, Mexicali, Baja California

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 17:17:59	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 18:28:50	01:10:51
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 17:16:46	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 18:28:29	01:11:43
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 17:15:55	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 17:17:43	00:01:48
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 17:15:31	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 18:29:25	01:13:54
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 17:15:08	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 17:16:32	00:01:24
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 17:14:45	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 17:15:22	00:00:37
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 15:04:54	Lunes, 3 de agosto del 2026, a las 15:01:23	167:56:29
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 15:04:28	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 15:04:32	00:00:04
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 15:03:37	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 15:06:40	00:03:03
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 15:03:13	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 15:06:18	00:03:05
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:51:25	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:51:33	00:00:08
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:50:59	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:51:09	00:00:10
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:50:11	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:50:23	00:00:12
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:49:46	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:50:00	00:00:14
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:48:57	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 15:05:32	00:16:35
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:38:12	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 15:04:09	00:25:57
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:37:19	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:37:49	00:00:30
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:35:58	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:50:47	00:14:49

Coppel CEDIS MXLI 30013

Calzada Cetys 4170, Plutarco Elías Calles, 21218, Mexicali, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:34:44	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:49:40	00:14:56
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:33:52	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:35:42	00:01:50
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:33:30	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:36:33	00:03:03
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:33:05	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:34:32	00:01:27
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:32:44	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:33:22	00:00:38
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 15:09:56	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 15:10:10	00:00:14
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 15:08:54	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 15:10:39	00:01:45
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 15:08:45	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 15:09:18	00:00:33
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 15:07:53	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 15:10:16	00:02:23
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 15:07:31	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 15:08:46	00:01:15
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 15:07:11	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 15:07:37	00:00:26
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 15:00:01	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 15:00:07	00:00:06
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:59:32	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:59:41	00:00:09
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:58:46	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:58:57	00:00:11
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:58:19	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:58:30	00:00:11
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:56:21	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 15:09:52	00:13:31
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:46:26	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 15:08:32	00:22:06
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:40:56	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:58:18	00:17:22
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:39:42	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:58:07	00:18:25

Coppel CEDIS MXLI 30013

Calzada Cetys 4170, Plutarco Elías Calles, 21218, Mexicali, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:39:05	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:40:48	00:01:43
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:38:41	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:47:20	00:08:39
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:38:18	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:39:39	00:01:21
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:37:55	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 14:38:30	00:00:35
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Viernes, 17 de julio del 2026, a las 11:56:06	Viernes, 17 de julio del 2026, a las 12:32:45	00:36:39
Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 17 de julio del 2026, a las 11:55:58	Viernes, 17 de julio del 2026, a las 12:33:05	00:37:07
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Viernes, 17 de julio del 2026, a las 11:55:57	Viernes, 17 de julio del 2026, a las 12:33:04	00:37:07
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 16:33:50	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 17:17:30	00:43:40
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 16:33:43	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 17:17:39	00:43:56
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 16:33:41	Jueves, 16 de julio del 2026, a las 17:17:38	00:43:57
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 15:03:13	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 15:04:24	00:01:11
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 15:03:12	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 15:04:23	00:01:11
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 14:50:50	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 15:03:42	00:12:52
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 14:44:40	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 15:03:35	00:18:55
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 14:40:17	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 14:44:48	00:04:31
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 14:40:10	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 14:51:53	00:11:43
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 14:40:09	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 14:51:51	00:11:42
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 7 de julio del 2026, a las 16:32:16	Martes, 7 de julio del 2026, a las 18:47:12	02:14:56
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 7 de julio del 2026, a las 16:32:15	Martes, 7 de julio del 2026, a las 18:47:11	02:14:56

Coppel CEDIS MXLI 30013

Calzada Cetys 4170, Plutarco Elías Calles, 21218, Mexicali, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Martes, 7 de julio del 2026, a las 16:32:14	Martes, 7 de julio del 2026, a las 18:46:58	02:14:44
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 7 de julio del 2026, a las 15:59:36	Martes, 7 de julio del 2026, a las 16:08:00	00:08:24
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Martes, 7 de julio del 2026, a las 15:51:41	Martes, 7 de julio del 2026, a las 16:08:35	00:16:54
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 7 de julio del 2026, a las 15:51:34	Martes, 7 de julio del 2026, a las 16:08:47	00:17:13
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Martes, 7 de julio del 2026, a las 15:51:32	Martes, 7 de julio del 2026, a las 16:08:45	00:17:13
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 17:29:25	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 17:46:42	00:17:17
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 17:29:23	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 17:46:40	00:17:17
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 17:29:22	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 17:46:55	00:17:33
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 15:01:31	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 15:02:05	00:00:34
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 15:01:30	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 15:02:04	00:00:34
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 14:49:11	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 15:01:50	00:12:39
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 14:40:21	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 15:01:43	00:21:22
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 14:36:15	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 14:40:20	00:04:05
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 14:36:07	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 14:49:42	00:13:35
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 14:36:05	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 14:49:31	00:13:26
Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 3 de julio del 2026, a las 18:40:12	Viernes, 3 de julio del 2026, a las 19:23:40	00:43:28
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Viernes, 3 de julio del 2026, a las 18:40:10	Viernes, 3 de julio del 2026, a las 19:23:39	00:43:29
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Viernes, 3 de julio del 2026, a las 18:40:09	Viernes, 3 de julio del 2026, a las 19:23:32	00:43:23
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 17:21:14	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 17:56:54	00:35:40

Coppel CEDIS MXLI 30013

Calzada Cetys 4170, Plutarco Elías Calles, 21218, Mexicali, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 17:21:07	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 17:57:13	00:36:06
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 17:21:05	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 17:57:02	00:35:57

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 04 Agosto del 2026.
Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Mexicali, Baja California

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.
Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.
Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.