

Coppel CEDIS TCMC 30016  
Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Reporte mensual de detección  
Julio, 2026

Resumen


Arranques de motor

|                        | Bomba Diesel | Bomba Eléctrica | Bomba Jockey |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| En mantenimiento       | 3            | 5               | 5            |
| Fuera de mantenimiento | 0            | 2               | 6            |
| Total                  | 3            | 7               | 11           |


Alertas generales

|                        | Bomba Diesel | Bomba Eléctrica | Bomba Jockey |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| En mantenimiento       | 7            | 14              | 6            |
| Fuera de mantenimiento | 0            | 2               | 0            |
| Total                  | 7            | 16              | 6            |

Comportamiento de presión de sistema

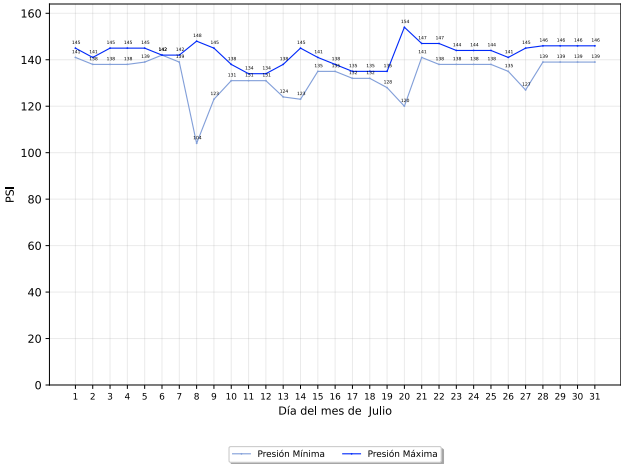

Conteo de arranques de bomba jockey

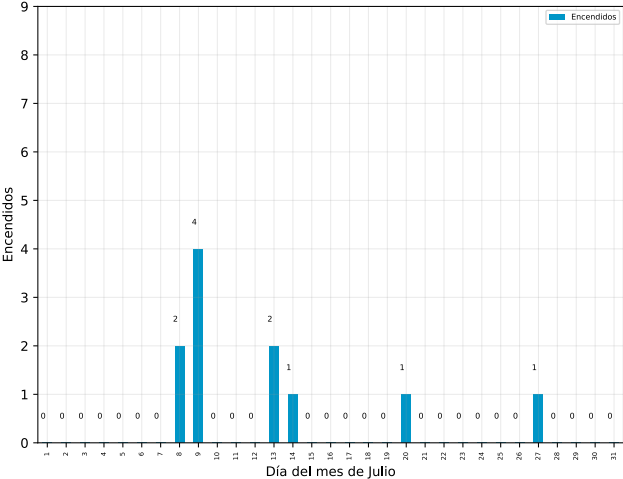

Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

| Descripción                | Equipo          | Inicio                                      | Restablecimiento                            | Duración (hh:mm:ss) |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Lunes, 13 de julio del 2026, a las 17:13:35 | Lunes, 13 de julio del 2026, a las 17:23:38 | 00:10:03            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Jueves, 9 de julio del 2026, a las 16:12:04 | Jueves, 9 de julio del 2026, a las 16:22:48 | 00:10:44            |

Arranques en mantenimiento

| Descripción                | Equipo          | Inicio                                      | Restablecimiento                            | Duración (hh:mm:ss) |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Lunes, 27 de julio del 2026, a las 12:09:08 | Lunes, 27 de julio del 2026, a las 12:09:50 | 00:00:42            |

# Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

| Descripción                | Equipo          | Inicio                                         | Restablecimiento                               | Duración (hh:mm:ss) |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:36:43    | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:36:53    | 00:00:10            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Diésel    | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:30:05    | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:31:43    | 00:01:38            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:26:26    | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:27:46    | 00:01:20            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Diésel    | Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:53:05   | Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:54:23   | 00:01:18            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:49:16   | Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:50:42   | 00:01:26            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Diésel    | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:30:30 | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:31:56 | 00:01:26            |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:25:35 | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:26:42 | 00:01:07            |

## Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

| Descripción               | Equipo             | Inicio                                        | Restablecimiento                              | Duración (hh:mm:ss) |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Problema                  | Bomba Eléctrica    | Lunes, 27 de julio del 2026, a las 12:01:51   | Lunes, 27 de julio del 2026, a las 12:07:53   | 00:06:02            |
| Falla en fase             | Bomba Eléctrica    | Lunes, 27 de julio del 2026, a las 12:01:32   | Lunes, 27 de julio del 2026, a las 12:07:44   | 00:06:12            |
| Presión de Act. Eléctrica | Presión de Sistema | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 05:40:24   | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 10:40:42   | 05:00:18            |
| Presión de Act. Eléctrica | Presión de Sistema | Domingo, 19 de julio del 2026, a las 05:33:19 | Domingo, 19 de julio del 2026, a las 10:50:46 | 05:17:27            |
| Presión de Act. Eléctrica | Presión de Sistema | Lunes, 13 de julio del 2026, a las 17:18:47   | Lunes, 13 de julio del 2026, a las 17:19:32   | 00:00:45            |
| Presión de Act. Eléctrica | Presión de Sistema | Lunes, 13 de julio del 2026, a las 17:14:35   | Lunes, 13 de julio del 2026, a las 17:16:40   | 00:02:05            |
| Presión de Act. Eléctrica | Presión de Sistema | Lunes, 13 de julio del 2026, a las 17:11:29   | Lunes, 13 de julio del 2026, a las 17:12:21   | 00:00:52            |
| Presión de Act. Eléctrica | Presión de Sistema | Jueves, 9 de julio del 2026, a las 16:10:32   | Jueves, 9 de julio del 2026, a las 16:13:46   | 00:03:14            |
| Presión de Act. Eléctrica | Presión de Sistema | Jueves, 9 de julio del 2026, a las 12:47:01   | Jueves, 9 de julio del 2026, a las 12:47:54   | 00:00:53            |

# Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

## Alertas generales en mantenimiento

| Descripción               | Equipo             | Inicio                                       | Restablecimiento                             | Duración (hh:mm:ss) |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Desconexión               | Bomba Jockey       | Lunes, 27 de julio del 2026, a las 12:21:51  | Lunes, 27 de julio del 2026, a las 12:22:50  | 00:00:59            |
| Presión de Act. Eléctrica | Presión de Sistema | Lunes, 27 de julio del 2026, a las 12:20:20  | Lunes, 27 de julio del 2026, a las 12:21:40  | 00:01:20            |
| Problema                  | Bomba Eléctrica    | Lunes, 27 de julio del 2026, a las 12:10:25  | Lunes, 27 de julio del 2026, a las 12:22:39  | 00:12:14            |
| Falla en fase             | Bomba Eléctrica    | Lunes, 27 de julio del 2026, a las 12:10:13  | Lunes, 27 de julio del 2026, a las 12:22:30  | 00:12:17            |
| Modo No Automático        | Bomba Diésel       | Lunes, 27 de julio del 2026, a las 12:08:26  | Lunes, 27 de julio del 2026, a las 12:22:20  | 00:13:54            |
| Desconexión               | Bomba Jockey       | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:35:48  | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:35:54  | 00:00:06            |
| Presión de Act. Eléctrica | Presión de Sistema | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:35:08  | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:36:01  | 00:00:53            |
| Modo No Automático        | Bomba Diésel       | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:31:49  | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:36:02  | 00:04:13            |
| Problema                  | Bomba Eléctrica    | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:27:54  | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:36:10  | 00:08:16            |
| Falla en fase             | Bomba Eléctrica    | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:27:53  | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:36:09  | 00:08:16            |
| Problema                  | Bomba Eléctrica    | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:21:25  | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:21:33  | 00:00:08            |
| Falla en fase             | Bomba Eléctrica    | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:21:24  | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:21:32  | 00:00:08            |
| Modo No Automático        | Bomba Diésel       | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:18:10  | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:29:45  | 00:11:35            |
| Desconexión               | Bomba Jockey       | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:17:57  | Lunes, 20 de julio del 2026, a las 11:18:04  | 00:00:07            |
| Presión de Act. Eléctrica | Presión de Sistema | Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:57:22 | Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:58:30 | 00:01:08            |
| Modo No Automático        | Bomba Diésel       | Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:54:24 | Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:57:48 | 00:03:24            |
| Problema                  | Bomba Eléctrica    | Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:50:50 | Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:57:49 | 00:06:59            |
| Falla en fase             | Bomba Eléctrica    | Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:50:49 | Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:57:49 | 00:07:00            |

| Descripción               | Equipo             | Inicio                                         | Restablecimiento                               | Duración (hh:mm:ss) |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Problema                  | Bomba Eléctrica    | Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:47:16   | Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:47:24   | 00:00:08            |
| Falla en fase             | Bomba Eléctrica    | Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:47:16   | Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:47:24   | 00:00:08            |
| Desconexión               | Bomba Jockey       | Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:47:00   | Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:47:07   | 00:00:07            |
| Modo No Automático        | Bomba Diésel       | Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:46:59   | Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:50:56   | 00:03:57            |
| Desconexión               | Bomba Jockey       | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:36:56 | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:37:03 | 00:00:07            |
| Presión de Act. Eléctrica | Presión de Sistema | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:36:49 | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:38:12 | 00:01:23            |
| Presión de Act. Diesel    | Presión de Sistema | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:36:48 | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:38:11 | 00:01:23            |
| Modo No Automático        | Bomba Diésel       | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:35:43 | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:37:22 | 00:01:39            |
| Desconexión               | Bomba Jockey       | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:34:49 | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:35:35 | 00:00:46            |
| Problema                  | Bomba Eléctrica    | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:27:32 | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:37:32 | 00:10:00            |
| Falla en fase             | Bomba Eléctrica    | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:27:31 | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:37:31 | 00:10:00            |
| Problema                  | Bomba Eléctrica    | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:23:23 | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:24:30 | 00:01:07            |
| Falla en fase             | Bomba Eléctrica    | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:23:22 | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:24:29 | 00:01:07            |
| Modo No Automático        | Bomba Diésel       | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:22:39 | Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 11:27:44 | 00:05:05            |

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 04 Agosto del 2026.  
Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tecámac, Estado de México

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.  
**Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.**  
Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.