

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Reporte mensual de detección
Julio, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	5	4
Fuera de mantenimiento	2	3	50
Total	6	8	54


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	5	1
Fuera de mantenimiento	0	3	4
Total	0	8	5

Comportamiento de presión de sistema

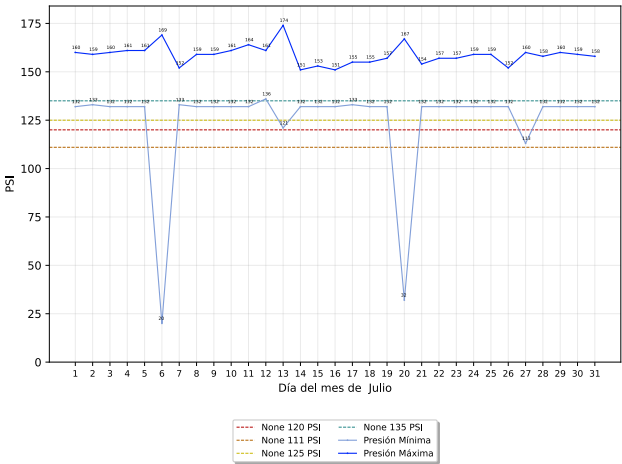

Conteo de arranques de bomba jockey

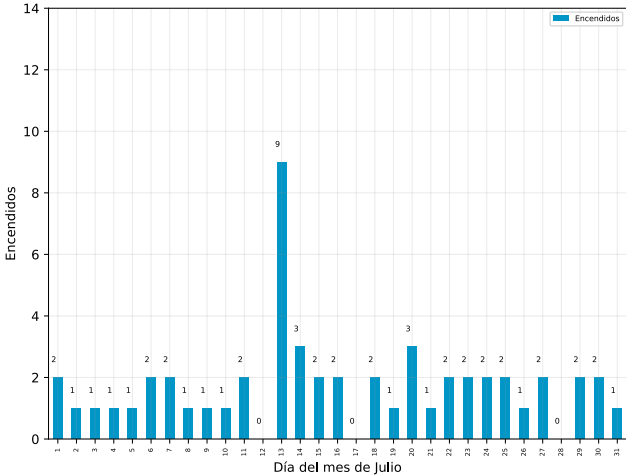

Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 16:10:16	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 16:11:21	00:01:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 16:10:01	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 16:10:04	00:00:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 16:09:05	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 16:09:58	00:00:53
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 16:06:18	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 16:07:29	00:01:11
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 16:06:17	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 16:07:19	00:01:02

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 10:47:02	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 11:17:06	00:30:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 10:36:45	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 10:46:48	00:10:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 10:10:55	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 10:40:59	00:30:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 10:00:28	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 10:10:37	00:10:09
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 16:11:30	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 16:17:50	00:06:20
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 11:02:39	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 11:32:43	00:30:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 10:52:16	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 11:02:21	00:10:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 10:41:04	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 11:11:09	00:30:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 10:30:40	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 10:40:48	00:10:08

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales fuera de mantenimiento

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 10:34:38	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 10:36:02	00:01:24
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 10:31:51	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 10:32:01	00:00:10
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 09:59:29	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 10:00:21	00:00:52

Coppel CEDIS VLLH 30010

Calle 2, Esquina Calle 3, Carr. Principal a Anacleto Canabal 1a. Secc. Mza 4-Lt 3, Villahermosa, Tabasco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 09:58:19	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 09:58:48	00:00:29
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 09:58:18	Lunes, 20 de julio del 2026, a las 09:58:48	00:00:30
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 10:50:55	Lunes, 13 de julio del 2026, a las 10:52:08	00:01:13
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 11:03:58	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 11:04:36	00:00:38
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 11:03:54	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 11:04:25	00:00:31
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 10:27:07	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 10:29:17	00:02:10
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 10:25:44	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 10:26:03	00:00:19
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 10:25:38	Lunes, 6 de julio del 2026, a las 10:26:02	00:00:24

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 04 Agosto del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Villahermosa, Tabasco

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.