



CPA TLC

3 Industrial Barrios, Tlalnepantla, Estado de México

Reporte mensual de detección

Julio, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	6	0	6
Fuera de mantenimiento	0	0	19
Total	6	0	25


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	6	0	0
Fuera de mantenimiento	1	0	0
Total	7	0	0

Comportamiento de presión de sistema

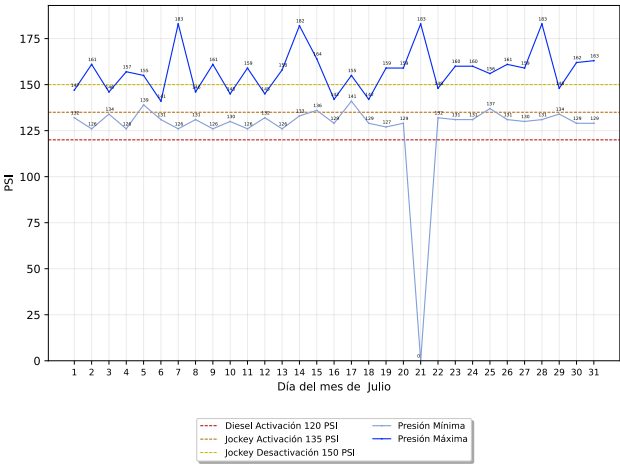

Conteo de arranques de bomba jockey

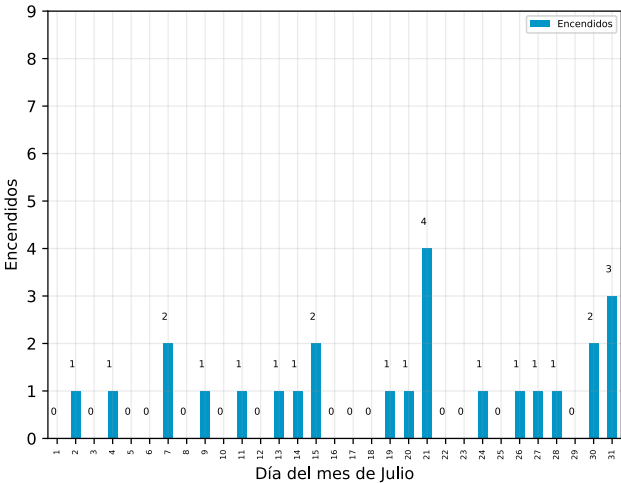

Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 28 de julio del 2026, a las 14:08:50	Martes, 28 de julio del 2026, a las 14:09:11	00:00:21
----------------------------	--------------	--	--	----------

CPA TLC

3 Industrial Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 28 de julio del 2026, a las 14:08:01	Martes, 28 de julio del 2026, a las 14:08:16	00:00:15
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 28 de julio del 2026, a las 13:41:32	Martes, 28 de julio del 2026, a las 14:01:08	00:19:36
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 21 de julio del 2026, a las 15:21:27	Martes, 21 de julio del 2026, a las 15:51:50	00:30:23
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 14 de julio del 2026, a las 09:54:18	Martes, 14 de julio del 2026, a las 10:25:09	00:30:51
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 7 de julio del 2026, a las 13:26:57	Martes, 7 de julio del 2026, a las 13:56:58	00:30:01

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 21 de julio del 2026, a las 09:22:55	Martes, 21 de julio del 2026, a las 10:34:32	01:11:37

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 28 de julio del 2026, a las 13:40:29	Martes, 28 de julio del 2026, a las 13:41:11	00:00:42
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 28 de julio del 2026, a las 13:39:43	Martes, 28 de julio del 2026, a las 13:40:14	00:00:31
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 28 de julio del 2026, a las 13:38:50	Martes, 28 de julio del 2026, a las 13:39:26	00:00:36
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 21 de julio del 2026, a las 15:18:05	Martes, 21 de julio del 2026, a las 15:19:56	00:01:51
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 14 de julio del 2026, a las 09:50:37	Martes, 14 de julio del 2026, a las 09:53:25	00:02:48
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 7 de julio del 2026, a las 13:21:16	Martes, 7 de julio del 2026, a las 13:26:33	00:05:17

CPA TLC

3 Industrial Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 04 Agosto del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tlalnepantla, Estado de México

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.