

Coppel CEDIS AGCS

Carretera Panamericana KM 16.5 Ejido Margaritas J, Jesús Gómez Portugal (Margaritas), 20909, Aguascalientes

Reporte mensual de detección Marzo, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	3	4	13
Total	3	4	13


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	0	4	0
Total	0	4	0

Comportamiento de presión de sistema

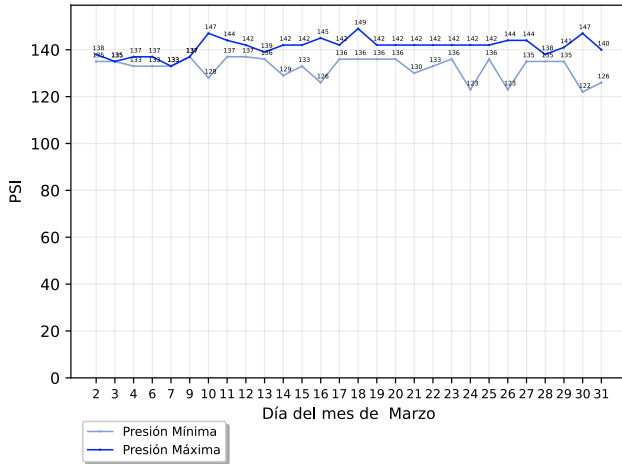

Conteo de arranques de bomba jockey

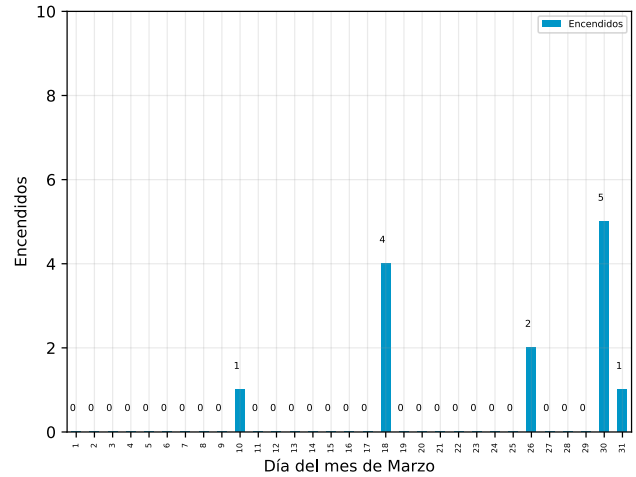

Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 15:32:54	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 15:37:09	00:04:15
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 15:30:26	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 15:31:23	00:00:57
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 12:43:10	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 12:47:25	00:04:15
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 12:38:18	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 12:38:27	00:00:09
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 12:33:53	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 12:34:02	00:00:09

Coppel CEDIS AGCS

Carretera Panamericana KM 16.5 Ejido Margaritas J, Jesús Gómez Portugal (Margaritas), 20909, Aguascalientes

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 12:10:09	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 12:20:23	00:10:14
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 12:09:53	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 12:10:42	00:00:49

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques en mantenimiento

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 12:38:29	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 12:44:22	00:05:53
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 12:37:44	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 12:38:00	00:00:16
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 12:34:04	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 12:36:29	00:02:25
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 12 de marzo del 2026, a las 13:43:58	Jueves, 12 de marzo del 2026, a las 13:44:08	00:00:10

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Aguascalientes, Agcs.

Coppel CEDIS AGCS

Carretera Panamericana KM 16.5 Ejido Margaritas J, Jesús Gómez Portugal (Margaritas), 20909, Aguascalientes

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.