

Coppel CEDIS AZCP 30008

Calle Poniente 128 665, Industrial Vallejo, Azcapotzalco, 02300, Ciudad de México

Reporte mensual de detección Marzo, 2026

Resumen


Arranques de motor

| | Bomba Diesel | Bomba Eléctrica | Bomba Jockey |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| En mantenimiento | 1 | 1 | 2 |
| Fuera de mantenimiento | 4 | 5 | 1969 |
| Total | 5 | 6 | 1971 |


Alertas generales

| | Bomba Diesel | Bomba Eléctrica | Bomba Jockey |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| En mantenimiento | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de mantenimiento | 27 | 6 | 1 |
| Total | 27 | 6 | 1 |

Comportamiento de presión de sistema

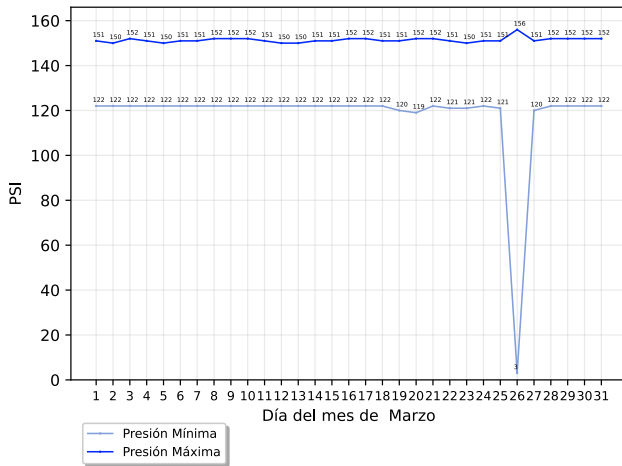

Conteo de arranques de bomba jockey

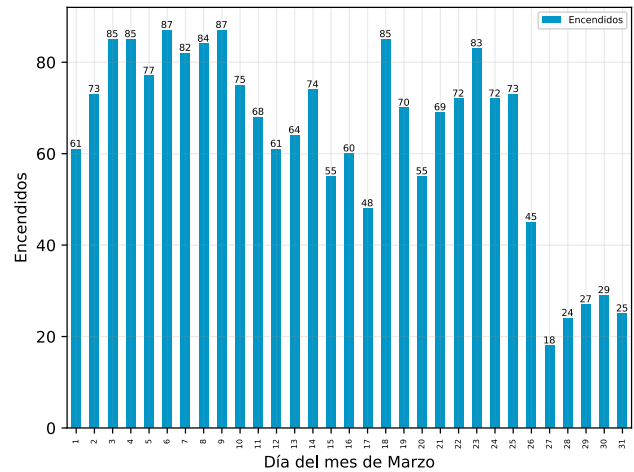

Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

| Descripción | Equipo | Inicio | Restablecimiento | Duración (hh:mm:ss) |
|----------------------------|-----------------|---|---|---------------------|
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 16:51:43 | Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 16:58:46 | 00:07:03 |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Diésel | Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 16:18:42 | Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 17:18:48 | 01:00:06 |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 16:18:36 | Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 16:28:37 | 00:10:01 |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 16:11:35 | Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 16:21:34 | 00:09:59 |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 16:07:09 | Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 16:19:04 | 00:11:55 |

Coppel CEDIS AZCP 30008

Calle Poniente 128 665, Industrial Vallejo, Azcapotzalco, 02300, Ciudad de México

| Descripción | Equipo | Inicio | Restablecimiento | Duración (hh:mm:ss) |
|----------------------------|-----------------|---|---|---------------------|
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Diésel | Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 16:07:07 | Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 16:37:12 | 00:30:05 |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Diésel | Jueves, 19 de marzo del 2026, a las 12:26:14 | Jueves, 19 de marzo del 2026, a las 12:56:13 | 00:29:59 |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Jueves, 19 de marzo del 2026, a las 12:26:07 | Jueves, 19 de marzo del 2026, a las 12:36:08 | 00:10:01 |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Diésel | Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 15:55:14 | Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 16:04:12 | 00:08:58 |

Arranques en mantenimiento

| Descripción | Equipo | Inicio | Restablecimiento | Duración (hh:mm:ss) |
|----------------------------|-----------------|---|---|---------------------|
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Diésel | Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 12:49:22 | Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 13:06:03 | 00:16:41 |
| Arranque de Motor de Bomba | Bomba Eléctrica | Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 12:48:51 | Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 12:49:23 | 00:00:32 |

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

| Descripción | Equipo | Inicio | Restablecimiento | Duración (hh:mm:ss) |
|--------------------|-----------------|--|--|---------------------|
| Pérdida de Energía | Bomba Eléctrica | Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 11:31:03 | Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 11:49:28 | 00:18:25 |
| Problema | Bomba Eléctrica | Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 11:26:18 | Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 11:49:37 | 00:23:19 |
| Pérdida de Energía | Bomba Eléctrica | Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 11:26:16 | Sábado, 28 de marzo del 2026, a las 11:30:43 | 00:04:27 |
| Problema | Bomba Eléctrica | Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 17:01:01 | Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 17:01:06 | 00:00:05 |
| Problema | Bomba Diésel | Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 14:41:31 | Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 16:25:56 | 01:44:25 |
| Problema | Bomba Eléctrica | Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 14:31:30 | Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 16:11:36 | 01:40:06 |
| Pérdida de Energía | Bomba Eléctrica | Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 14:31:28 | Jueves, 26 de marzo del 2026, a las 16:11:28 | 01:40:00 |

Coppel CEDIS AZCP 30008

Calle Poniente 128 665, Industrial Vallejo, Azcapotzalco, 02300, Ciudad de México

| Descripción | Equipo | Inicio | Restablecimiento | Duración (hh:mm:ss) |
|--------------------------|--------------|--|--|---------------------|
| Desconexión | Bomba Jockey | Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 13:37:28 | Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 13:40:00 | 00:02:32 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Sábado, 7 de marzo del 2026, a las 20:04:11 | Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 08:40:25 | 12:36:14 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:18:35 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:59:07 | 00:40:32 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:17:37 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:18:16 | 00:00:39 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:16:56 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:17:25 | 00:00:29 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:16:39 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:16:48 | 00:00:09 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:42:25 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:54:36 | 00:12:11 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:38:50 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:42:16 | 00:03:26 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:32:12 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:38:43 | 00:06:31 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:21:09 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:31:58 | 00:10:49 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:13:13 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:21:01 | 00:07:48 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:11:29 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:13:06 | 00:01:37 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:10:30 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:11:03 | 00:00:33 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 10:26:18 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 11:09:28 | 00:43:10 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 10:24:50 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 10:25:57 | 00:01:07 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 10:24:38 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 10:24:43 | 00:00:05 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 10:23:09 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 10:23:51 | 00:00:42 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 10:22:30 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 10:23:01 | 00:00:31 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 09:46:53 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 10:22:21 | 00:35:28 |

Coppel CEDIS AZCP 30008

Calle Poniente 128 665, Industrial Vallejo, Azcapotzalco, 02300, Ciudad de México

| Descripción | Equipo | Inicio | Restablecimiento | Duración (hh:mm:ss) |
|--------------------------|--------------|--|---|---------------------|
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 09:46:18 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 09:46:46 | 00:00:28 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 09:45:04 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 09:46:12 | 00:01:08 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 09:38:36 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 09:44:53 | 00:06:17 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 09:37:27 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 09:38:28 | 00:01:01 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 08:32:05 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 08:49:41 | 00:17:36 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 08:23:17 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 08:31:45 | 00:08:28 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 08:16:38 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 08:23:03 | 00:06:25 |
| Bomba Fuera de Operación | Bomba Diésel | Sábado, 28 de febrero del 2026, a las 06:38:45 | Martes, 3 de marzo del 2026, a las 08:16:21 | 73:37:36 |

Alertas generales en mantenimiento

| Descripción | Equipo | Inicio | Restablecimiento | Duración (hh:mm:ss) |
|-------------|--------|--------|------------------|---------------------|
|-------------|--------|--------|------------------|---------------------|

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Azcapotzalco, Ciudad de México

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.