

Coppel CEDIS CANC IMPOR. 41049

Tonina y Oaxactun, Supermanzana 97, 77530, Cancún, Quintana Roo

Reporte mensual de detección

Marzo, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	4
Fuera de mantenimiento	0	2	48
Total	0	2	52


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	1	4	0
Fuera de mantenimiento	1	2	0
Total	2	6	0

Comportamiento de presión de sistema

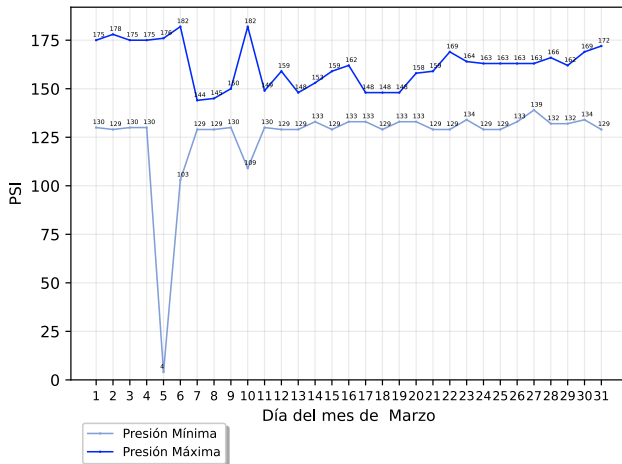

Conteo de arranques de bomba jockey

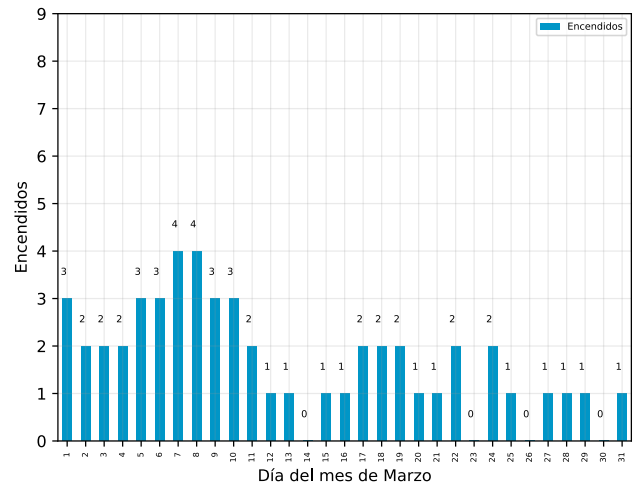

Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 6 de marzo del 2026, a las 10:54:59	Viernes, 6 de marzo del 2026, a las 10:55:21	00:00:22
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 6 de marzo del 2026, a las 10:52:47	Viernes, 6 de marzo del 2026, a las 10:52:53	00:00:06

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
No se registraron arranques en mantenimiento				

Coppel CEDIS CANC IMPOR. 41049

Tonina y Oaxactun, Supermanzana 97, 77530, Cancún, Quintana Roo

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 6 de marzo del 2026, a las 09:58:14	Viernes, 6 de marzo del 2026, a las 11:37:59	01:39:45
Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 6 de marzo del 2026, a las 09:58:04	Viernes, 6 de marzo del 2026, a las 10:00:57	00:02:53
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 6 de marzo del 2026, a las 09:58:03	Viernes, 6 de marzo del 2026, a las 10:00:56	00:02:53

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 13:44:32	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 11:37:32	838:59:59
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 10 de marzo del 2026, a las 13:44:31	Viernes, 24 de abril del 2026, a las 11:37:31	838:59:59
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 12:36:05	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 14:29:51	01:53:46
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 12:35:54	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 14:29:33	01:53:39
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 12:35:54	Jueves, 5 de marzo del 2026, a las 14:29:34	01:53:40

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Cancún, Quintana Roo

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.