

Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Reporte mensual de detección

Marzo, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	5	5	7
Fuera de mantenimiento	0	0	0
Total	5	5	7


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	11	24	9
Fuera de mantenimiento	2	16	2
Total	13	40	11

Comportamiento de presión de sistema

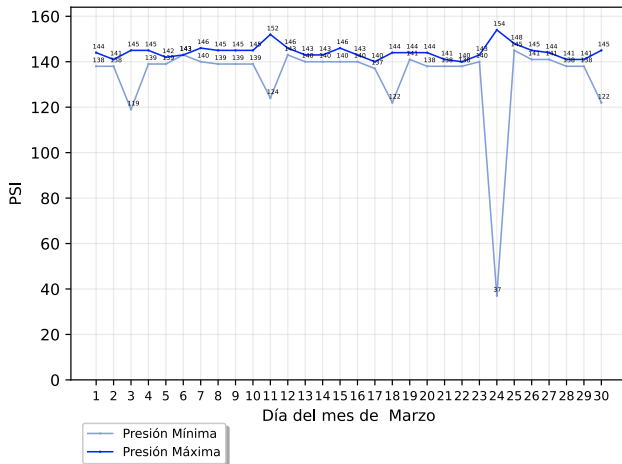

Conteo de arranques de bomba jockey

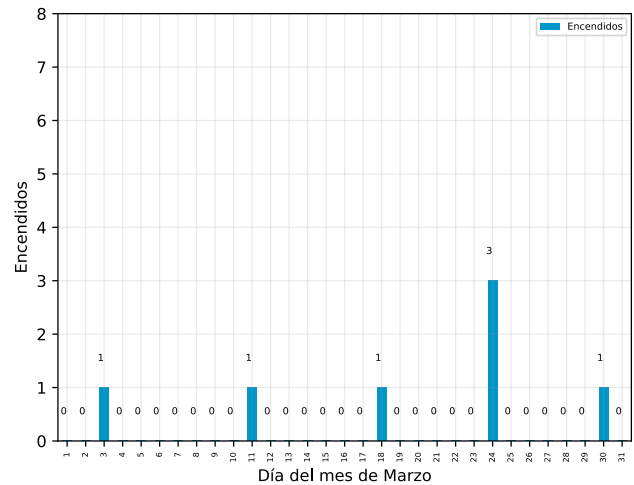

Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 11:44:03	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 11:45:49	00:01:46
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 11:38:01	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 11:39:29	00:01:28

Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:10:43	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:12:44	00:02:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:08:19	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:09:17	00:00:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:28:07	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:29:29	00:01:22
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:24:03	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:25:23	00:01:20
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 11 de marzo del 2026, a las 13:52:22	Miércoles, 11 de marzo del 2026, a las 13:53:33	00:01:11
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 11 de marzo del 2026, a las 13:34:20	Miércoles, 11 de marzo del 2026, a las 13:35:37	00:01:17
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:32:54	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:34:30	00:01:36
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:30:16	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:31:30	00:01:14

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 09:57:18	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 12:48:47	02:51:29
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 09:56:58	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 12:48:31	02:51:33
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 06:54:38	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 09:56:15	03:01:37
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 06:33:20	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 06:33:42	00:00:22
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 03:56:29	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 09:52:22	05:55:53
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 03:56:11	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 09:52:11	05:56:00
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 16:08:00	Lunes, 9 de marzo del 2026, a las 09:56:30	17:48:30
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 15:35:39	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 16:07:17	00:31:38

Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 15:31:42	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 15:34:58	00:03:16
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 15:19:45	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 15:20:20	00:00:35
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 15:14:50	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 15:16:32	00:01:42
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 14:30:14	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 16:07:29	01:37:15
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 14:29:54	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 15:14:26	00:44:32
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 13:39:22	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 14:29:10	00:49:48
Desconexión	Bomba Jockey	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 10:42:57	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 11:14:09	00:31:12
Problema	Bomba Diésel	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 10:42:38	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 11:11:06	00:28:28
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 02:21:28	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 11:43:22	09:21:54
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 02:16:07	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 11:43:30	09:27:23
Problema	Bomba Eléctrica	Sábado, 7 de marzo del 2026, a las 18:04:13	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 02:15:15	08:11:02
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Sábado, 7 de marzo del 2026, a las 18:03:55	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 02:15:03	08:11:08

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 11:50:26	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 11:50:34	00:00:08
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 11:49:07	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 11:49:57	00:00:50
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 11:45:55	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 11:50:40	00:04:45
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 11:39:42	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 11:50:49	00:11:07

Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 11:39:40	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 11:50:48	00:11:08
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 11:35:33	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 11:39:54	00:04:21
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 11:35:24	Lunes, 30 de marzo del 2026, a las 11:35:34	00:00:10
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:16:03	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:16:17	00:00:14
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:15:14	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:16:14	00:01:00
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:14:12	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:14:20	00:00:08
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:14:05	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:16:42	00:02:37
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:14:03	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:16:40	00:02:37
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:14:01	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:16:31	00:02:30
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:13:22	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:16:16	00:02:54
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:13:21	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:13:51	00:00:30
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:10:17	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:10:41	00:00:24
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:10:16	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:10:40	00:00:24
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:09:26	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:12:47	00:03:21
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:09:25	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:12:46	00:03:21
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:02:15	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:04:18	00:02:03
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:02:14	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:04:17	00:02:03
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 11:59:43	Martes, 24 de marzo del 2026, a las 12:10:30	00:10:47
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 11:21:37	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 11:30:26	00:08:49

Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 11:21:28	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 11:30:29	00:09:01
Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 11:21:27	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 11:30:28	00:09:01
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 11:21:26	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 11:30:27	00:09:01
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 11:21:24	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 11:21:36	00:00:12
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:25:53	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:29:38	00:03:45
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:25:51	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:29:36	00:03:45
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:18:56	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:19:29	00:00:33
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:18:43	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:18:49	00:00:06
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:18:34	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:18:41	00:00:07
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:15:52	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:19:32	00:03:40
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:15:51	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:19:31	00:03:40
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:15:41	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:25:44	00:10:03
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:15:32	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 13:15:42	00:00:10
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Miércoles, 11 de marzo del 2026, a las 13:42:29	Miércoles, 11 de marzo del 2026, a las 13:44:02	00:01:33
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 11 de marzo del 2026, a las 13:35:52	Miércoles, 11 de marzo del 2026, a las 13:53:42	00:17:50
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 11 de marzo del 2026, a las 13:35:51	Miércoles, 11 de marzo del 2026, a las 13:53:41	00:17:50
Problema	Bomba Eléctrica	Miércoles, 11 de marzo del 2026, a las 13:09:04	Miércoles, 11 de marzo del 2026, a las 13:09:12	00:00:08
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 11 de marzo del 2026, a las 13:09:03	Miércoles, 11 de marzo del 2026, a las 13:09:11	00:00:08
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 11 de marzo del 2026, a las 13:06:46	Miércoles, 11 de marzo del 2026, a las 13:43:15	00:36:29

Coppel CEDIS TCMC 30016

Calle Bosque de Chapultepec 395, Los Heroes Tecámac, 55764 Ciudad de México, Estado de México

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 11 de marzo del 2026, a las 13:06:37	Miércoles, 11 de marzo del 2026, a las 13:06:47	00:00:10
Problema	Bomba Eléctrica	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 11:44:20	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 14:29:22	02:45:02
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 11:44:06	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 13:37:45	01:53:39
Desconexión	Bomba Jockey	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 11:35:37	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 11:42:50	00:07:13
Modo No Automático	Bomba Diésel	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 11:11:17	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 12:40:35	01:29:18
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:43:54	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:44:07	00:00:13
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:34:31	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:44:08	00:09:37
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:31:40	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:44:27	00:12:47
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:31:38	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:44:25	00:12:47
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:23:33	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:23:43	00:00:10
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:23:31	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:23:42	00:00:11
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:19:59	Martes, 3 de marzo del 2026, a las 12:32:01	00:12:02

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tecámac, Estado de México

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.