

Coppel CEDIS VRCZ 30019

Avenida Fidelidad 141, Bruno Pagliai, 91697, Valente Díaz, Veracruz

Reporte mensual de detección

Marzo, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	9	4	6
Fuera de mantenimiento	0	0	8
Total	9	4	14


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	4	3
Fuera de mantenimiento	1	0	0
Total	5	4	3

Comportamiento de presión de sistema

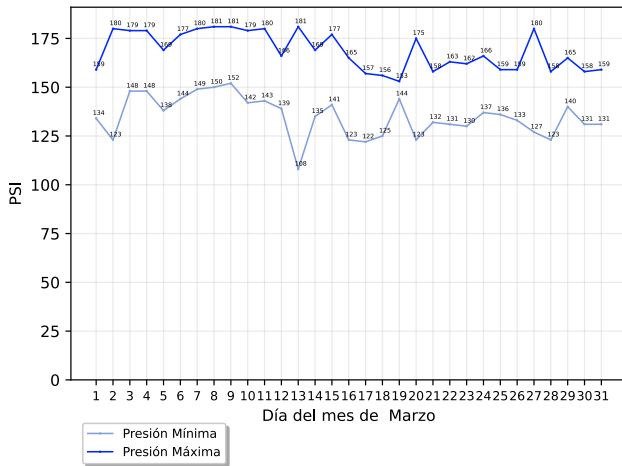

Conteo de arranques de bomba jockey

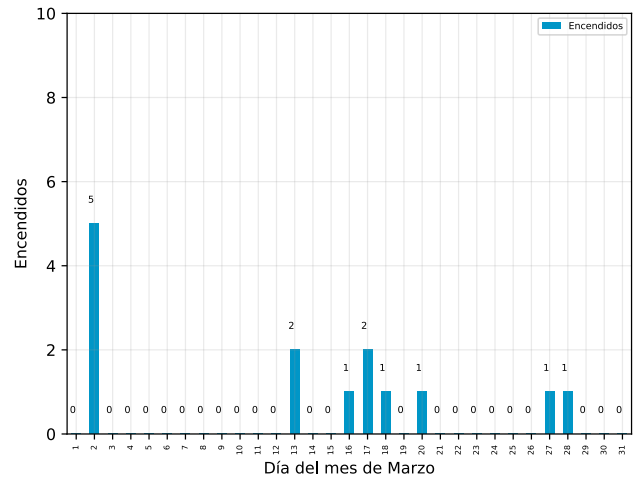

Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 12:11:41	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 12:21:44	00:10:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 12:10:59	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 12:11:11	00:00:12

Coppel CEDIS VRCZ 30019

Avenida Fidelidad 141, Bruno Pagliai, 91697, Valente Díaz, Veracruz

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 12:10:42	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 12:10:50	00:00:08
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 12:10:10	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 12:10:25	00:00:15
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 12:09:26	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 12:09:57	00:00:31
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 12:07:39	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 12:08:44	00:01:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 14:35:03	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 14:36:06	00:01:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 14:27:09	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 14:34:37	00:07:28
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 09:45:51	Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 09:55:54	00:10:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 09:44:28	Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 09:45:31	00:01:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 14:42:25	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 14:52:28	00:10:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 14:36:55	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 14:37:58	00:01:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 14:34:14	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 14:35:17	00:01:03

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 15:19:50	Lunes, 16 de marzo del 2026, a las 17:29:07	02:09:17

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 12:10:34	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 12:11:18	00:00:44

Coppel CEDIS VRCZ 30019

Avenida Fidelidad 141, Bruno Pagliai, 91697, Valente Díaz, Veracruz

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 09:34:08	Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 09:34:15	00:00:07
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 14:38:34	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 14:53:13	00:14:39
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 14:36:02	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 14:53:20	00:17:18
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 14:30:05	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 14:39:42	00:09:37
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 14:30:04	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 14:39:29	00:09:25
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 14:29:58	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 14:34:01	00:04:03
Bomba Fuera de Operación	Bomba Diésel	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 12:42:28	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 12:55:07	00:12:39
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 12:42:18	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 12:55:08	00:12:50
Pérdida de Energía	Bomba Eléctrica	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 12:42:18	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 12:55:08	00:12:50
Desconexión	Bomba Jockey	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 12:41:48	Lunes, 2 de marzo del 2026, a las 12:41:59	00:00:11

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Veracruz, Veracruz

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.