

# Coppel CEDIS AGCS

Carretera Panamericana KM 16.5 Ejido Margaritas J, Jesús Gómez Portugal (Margaritas), 20909, Aguascalientes

## Reporte mensual de detección Mayo, 2026

### Resumen


#### Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	1	1	23
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>23</b>


#### Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	1	3	2
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

#### Comportamiento de presión de sistema

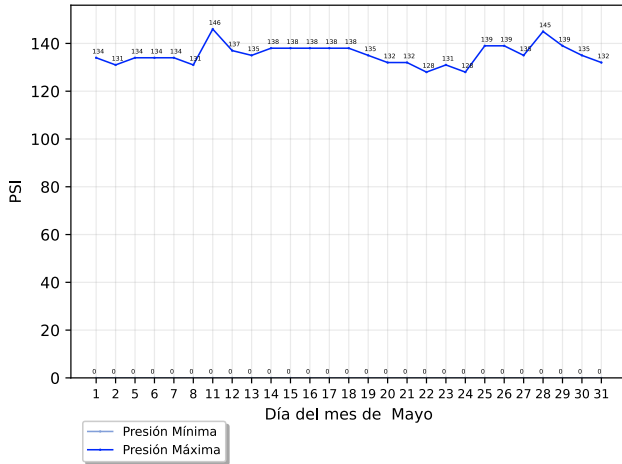

#### Conteo de arranques de bomba jockey

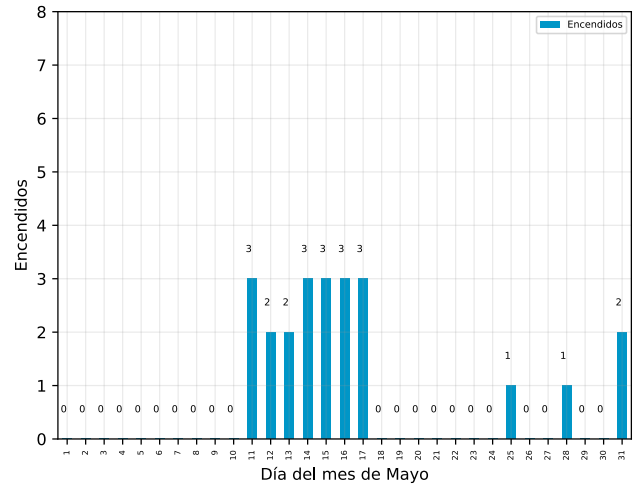

### Detalle de arranques de motor

#### Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 11 de mayo del 2026, a las 12:12:32	Lunes, 11 de mayo del 2026, a las 12:22:38	00:10:06
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 11 de mayo del 2026, a las 12:07:44	Lunes, 11 de mayo del 2026, a las 12:08:05	00:00:21

#### Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
No se registraron arranques en mantenimiento				

# Coppel CEDIS AGCS

Carretera Panamericana KM 16.5 Ejido Margaritas J, Jesús Gómez Portugal (Margaritas), 20909, Aguascalientes

## Detalle de alertas generales

### Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 12:06:01	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 12:06:43	00:00:42
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 11:26:36	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 11:26:46	00:00:10
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 06:14:57	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 06:15:04	00:00:07
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 06:14:24	Viernes, 22 de mayo del 2026, a las 10:52:02	04:37:38
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 19:11:16	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 21:02:28	01:51:12
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 19:11:14	Jueves, 21 de mayo del 2026, a las 21:02:36	01:51:22

### Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

## Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Aguascalientes, Agcs.

## Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

**Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.**

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.