

Coppel CEDIS MRDA 30017

Calle 56, Centro, 97370, Kanasin, Mérida, Yucatán

Reporte mensual de detección

Mayo, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	1	1	3
Total	1	1	3


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	3	11	0
Total	3	11	0

Comportamiento de presión de sistema

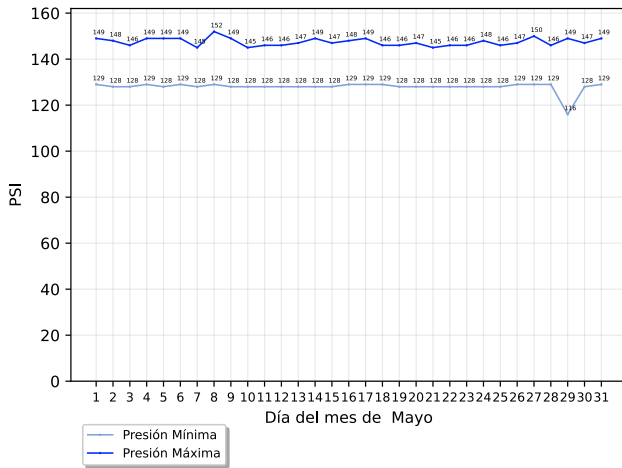

Conteo de arranques de bomba jockey

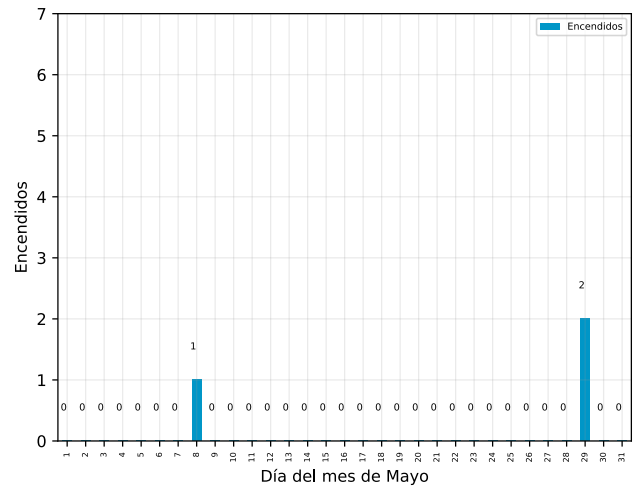

Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 14:28:35	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 14:38:29	00:09:54
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 14:28:32	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 15:25:20	00:56:48

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
No se registraron arranques en mantenimiento				

Coppel CEDIS MRDA 30017

Calle 56, Centro, 97370, Kanasin, Mérida, Yucatán

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 13:53:23	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 14:00:56	00:07:33
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 13:45:29	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 13:54:39	00:09:10
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 13:45:27	Viernes, 29 de mayo del 2026, a las 13:50:49	00:05:22
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 23:12:35	Martes, 26 de mayo del 2026, a las 23:16:50	00:04:15
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 20 de mayo del 2026, a las 13:47:45	Miércoles, 20 de mayo del 2026, a las 14:10:21	00:22:36
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 14:21:08	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 14:44:36	00:23:28
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 02:09:05	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 02:42:50	00:33:45
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 01:00:54	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 01:52:22	00:51:28
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 23:50:40	Miércoles, 13 de mayo del 2026, a las 00:48:36	00:57:56
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 22:38:43	Martes, 12 de mayo del 2026, a las 23:28:06	00:49:23
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 09:53:44	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 10:09:56	00:16:12
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 09:53:36	Viernes, 8 de mayo del 2026, a las 10:03:20	00:09:44
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Domingo, 3 de mayo del 2026, a las 03:06:35	Domingo, 3 de mayo del 2026, a las 03:34:05	00:27:30
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Domingo, 3 de mayo del 2026, a las 00:06:06	Domingo, 3 de mayo del 2026, a las 01:06:13	01:00:07

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Coppel CEDIS MRDA 30017

Calle 56, Centro, 97370, Kanasin, Mérida, Yucatán

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Mérida, Yucatán

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.