Coppel CEDIS GDLJ II 30020

CEDIS Coppel 2090, La Llave, 45615, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Reporte mensual de detección

Octubre, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	5	8	9
Fuera de mantenimiento	1	3	36
Total	6	11	45


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	1	6	6
Fuera de mantenimiento	1	0	1
Total	2	6	7

Comportamiento de presión de sistema

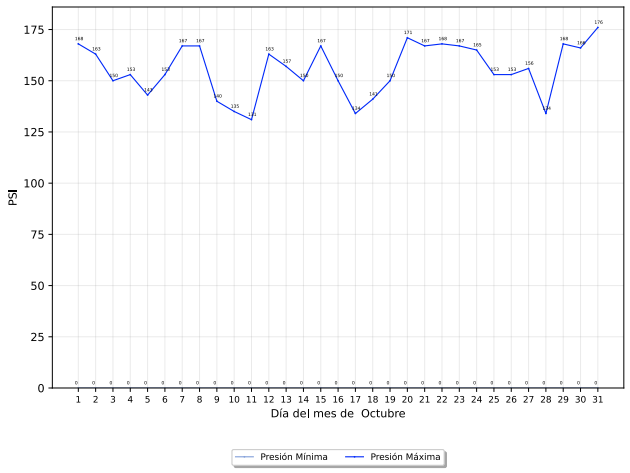

Conteo de arranques de bomba jockey

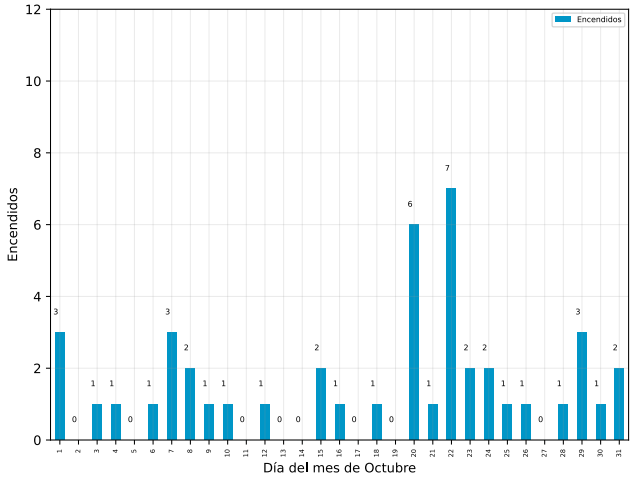

Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 14:38:55	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 14:48:54	00:09:59
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 7 de octubre del 2026, a las 15:39:07	Miércoles, 7 de octubre del 2026, a las 15:49:05	00:09:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 7 de octubre del 2026, a las 13:35:44	Miércoles, 7 de octubre del 2026, a las 13:45:42	00:09:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 7 de octubre del 2026, a las 12:45:58	Miércoles, 7 de octubre del 2026, a las 12:48:04	00:02:06

Coppel CEDIS GDLJ II 30020

CEDIS Coppel 2090, La Llave, 45615, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 15:32:42	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 15:32:53	00:00:11
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 15:20:29	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 15:30:29	00:10:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 15:28:52	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 15:29:05	00:00:13
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 15:17:31	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 15:27:32	00:10:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 14:28:38	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 14:38:34	00:09:56
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 14:11:37	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 14:21:35	00:09:58
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 10:30:11	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 10:30:21	00:00:10
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 10:28:45	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 10:28:54	00:00:09
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 15 de octubre del 2026, a las 15:25:13	Jueves, 15 de octubre del 2026, a las 15:26:27	00:01:14
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 15 de octubre del 2026, a las 15:13:57	Jueves, 15 de octubre del 2026, a las 15:23:57	00:10:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 15:37:42	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 15:37:51	00:00:09
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 15:26:10	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 15:36:10	00:10:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 15:08:13	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 15:17:20	00:09:07

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 13:18:21	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 13:35:00	00:16:39
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 13:18:04	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 15:00:22	01:42:18

Coppel

GC-Track

Coppel CEDIS GDLJ II 30020

CEDIS Coppel 2090, La Llave, 45615, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 15:32:30	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 15:33:12	00:00:42
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 15:32:28	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 15:33:11	00:00:43
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 15:30:31	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 15:33:27	00:02:56
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 15:20:28	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 15:20:45	00:00:17
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 15:19:50	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 15:33:14	00:13:24
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 15:13:11	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 15:15:41	00:02:30
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 15:12:54	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 15:17:40	00:04:46
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 15:28:50	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 15:29:45	00:00:55
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 15:28:48	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 15:29:44	00:00:56
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 15:27:34	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 15:30:31	00:02:57
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 15:17:02	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 15:30:23	00:13:21
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 14:11:35	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 14:12:23	00:00:48
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 10:28:55	Martes, 20 de octubre del 2026, a las 10:30:28	00:01:33
Presión de Act. Eléctrica	Presión de Sistema	Jueves, 15 de octubre del 2026, a las 15:25:12	Jueves, 15 de octubre del 2026, a las 15:25:40	00:00:28
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 15 de octubre del 2026, a las 15:25:10	Jueves, 15 de octubre del 2026, a las 15:25:38	00:00:28
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 15 de octubre del 2026, a las 15:23:59	Jueves, 15 de octubre del 2026, a las 15:29:56	00:05:57
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 15 de octubre del 2026, a las 15:13:17	Jueves, 15 de octubre del 2026, a las 15:30:03	00:16:46
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 15:37:25	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 15:38:23	00:00:58

Coppel CEDIS GDLJ II 30020

CEDIS Coppel 2090, La Llave, 45615, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 15:36:11	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 15:38:30	00:02:19
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 15:26:08	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 15:26:24	00:00:16
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 15:25:26	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 15:38:44	00:13:18
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 15:17:33	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 15:49:34	00:32:01
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 15:08:32	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 15:49:36	00:41:04

Acerca de este documento

Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 05 Noviembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tlaquepaque, Jalisco

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.
Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.
Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.